
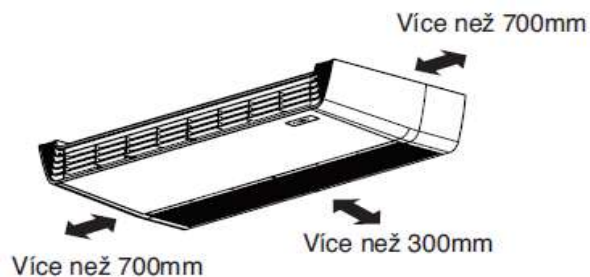


## Instalace vnitřních jednotek

### Podstropní jednotky

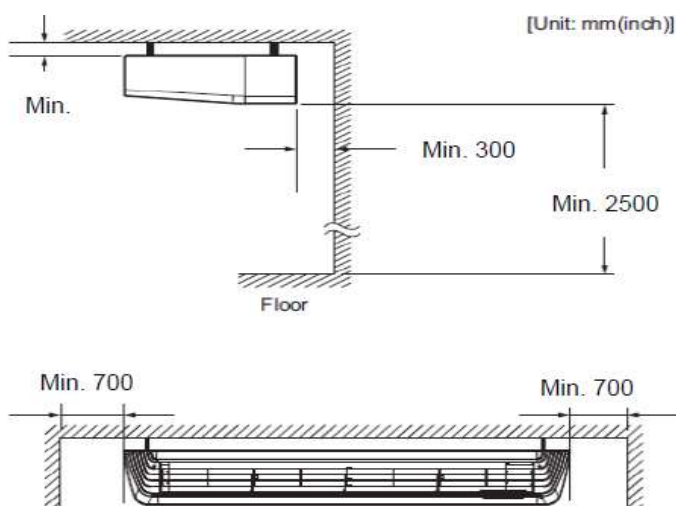


### Sklon vnitřní jednotky

Sklon vnitřní jednotky je velmi důležitý pro možnost odtoku kondenzátu - jednotka neobsahuje kondenzátní čerpadlo (nelze ho zabudovat do vnitřní jednotky).


#### Čelní pohled

Jednotka musí být zcela horizontálně nebo nakloněna vpravo - naklonění může být méně nebo rovno  $1^\circ$  nebo mezi 10 a 20 mm.

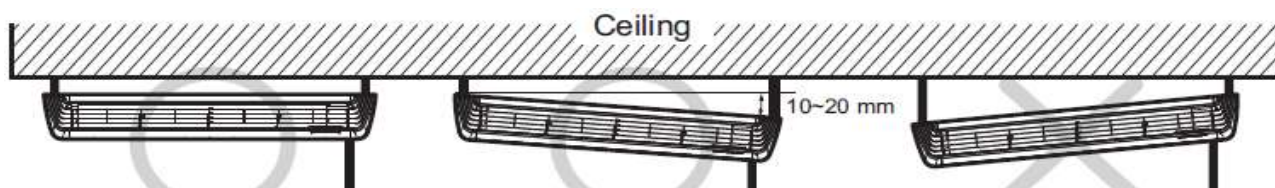

#### Boční pohled

Jednotka musí být nakloněna ke své spodní straně.

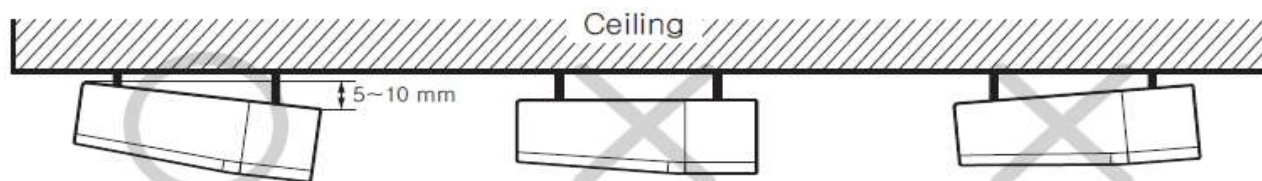

Odtok kondenzátu musí být ve spádu 1/50 až 1/100 a nesmí na něm být žádná překážka.