


Instalace vnitřních jednotek


Parapetní jednotky (konzole)

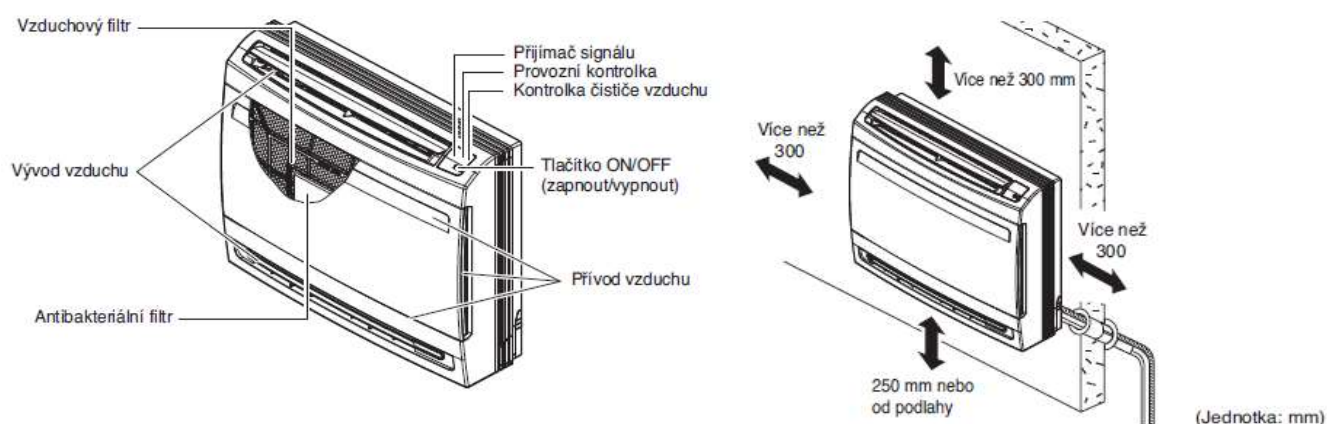


Místo připojení chladivového potrubí je možno zvolit - ze zadní strany vlevo nebo vpravo.

Sklon vnitřní jednotky je velmi důležitý pro možnost odtoku kondenzátu.

Jednotka neobsahuje kondenzátní čerpadlo.

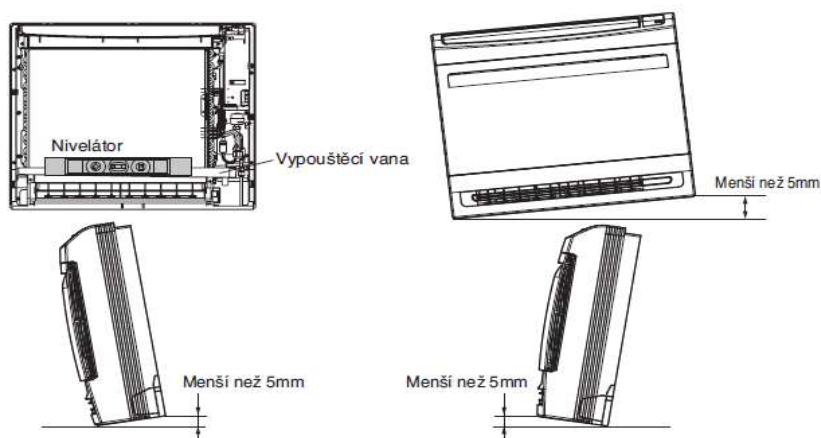

Sloupová jednotka

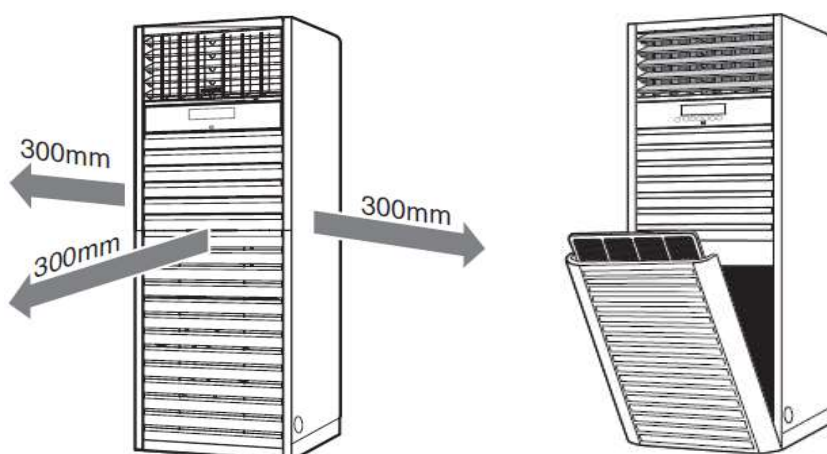

Připojení potrubí je buď z levé, nebo pravé strany jednotky - otvor o průměru 70 mm je nutno vyvrtat a má mít sklon směrem k jednotce.

Připojení kabelu je možné po vyklopení vstupní mřížky.