



# Rekuperační jednotky ERV DX


## Instalace

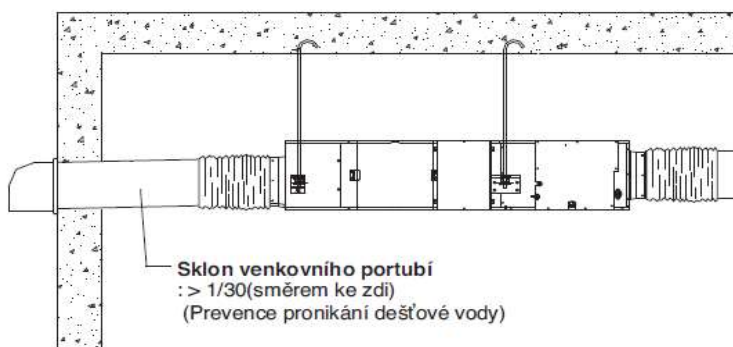

Čelní pohled

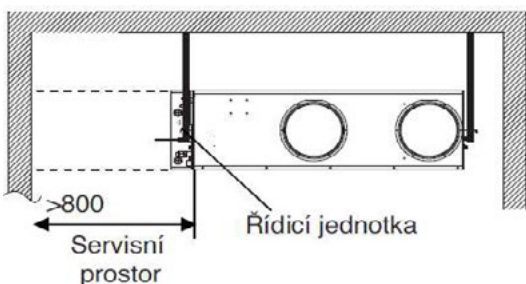


Boční pohled

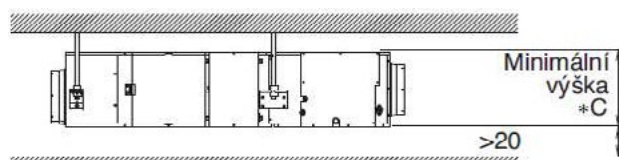



Pod jednotkou je nutno zachovat alespoň minimální odstup pro odtok kondenzátu.

Pro bezproblémový odtok kondenzátu je důležitý sklon jednotky ERV DX (max. 1°) :

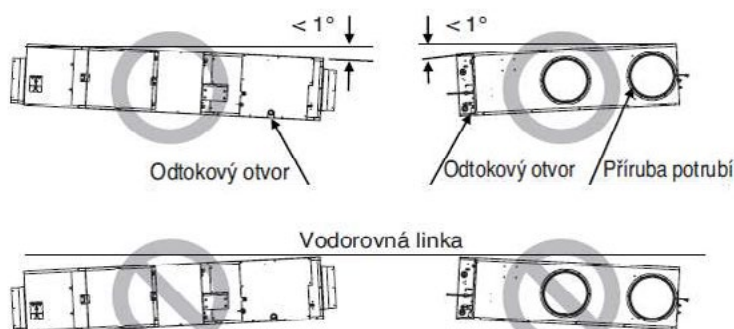


Odtokové potrubí směřujte dolů se sklonem 1/100 až 1/50.

Odtokové potrubí musí být vybaveno izolací o tloušťce nejméně 10 mm.

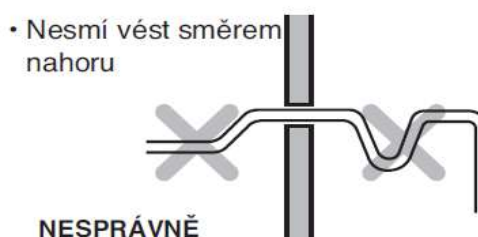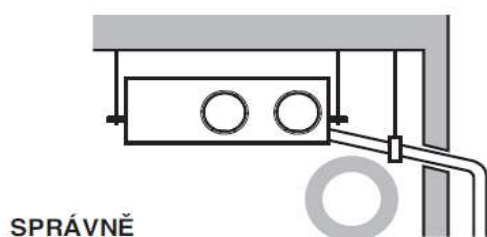

## Rozměry sifonu

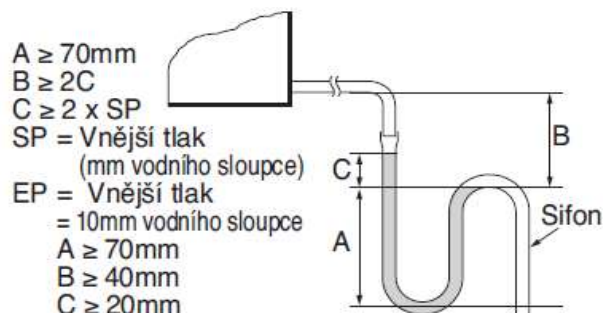

Vytvořte sifon, aby se zabránilo úniku vody v případě zanesení filtru.