
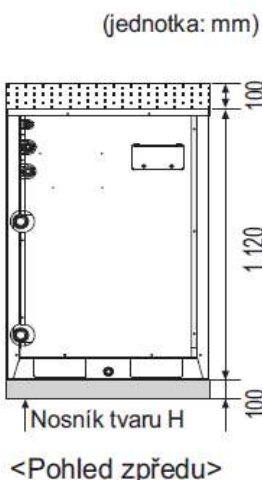



MULTI V WATER 5

Umístění kondenzační jednotky


Individuální instalace

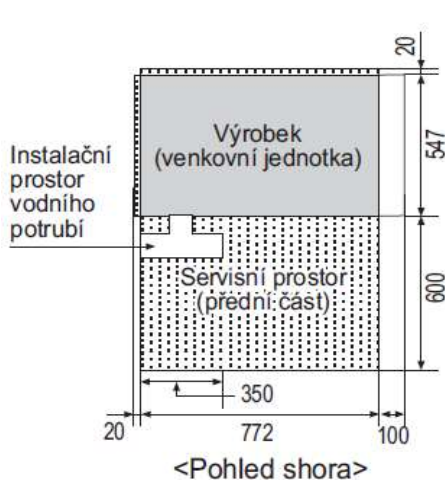

Instalace nad sebou

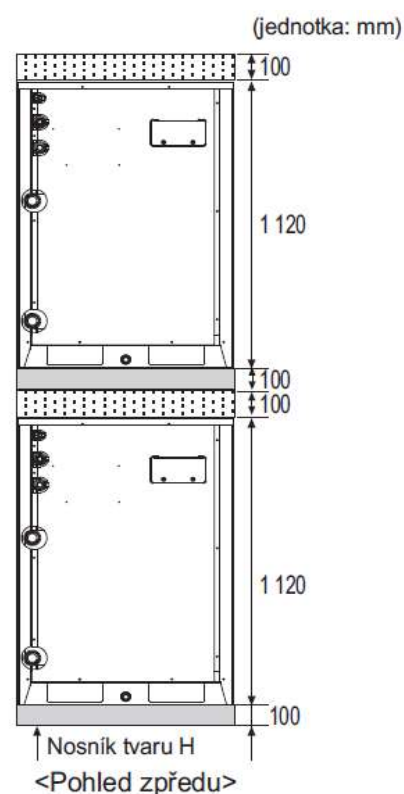


Společná instalace

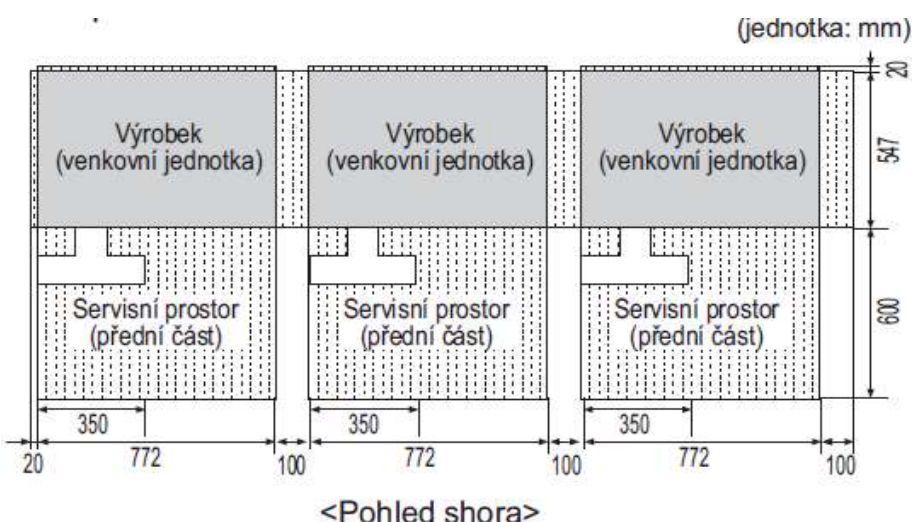

Usazení kondenzační jednotky

Spodní podpěry musí mít šířku min. 100 mm a výšku min. 200 mm.
Kotevní šrouby musí být zapuštěny min. 75 mm

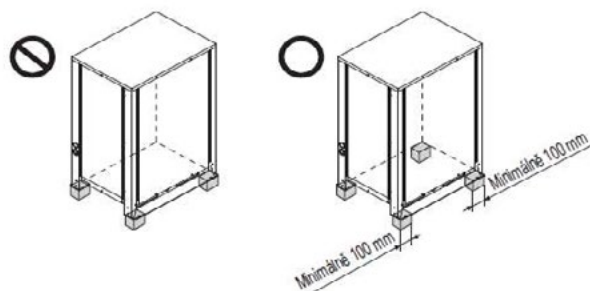

Umístění kotevních šroubů

