
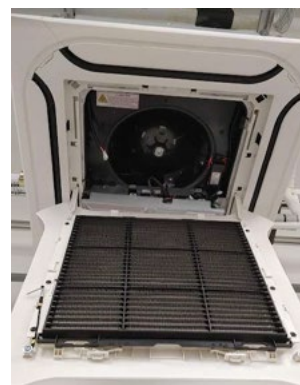



## Kazetové jednotky

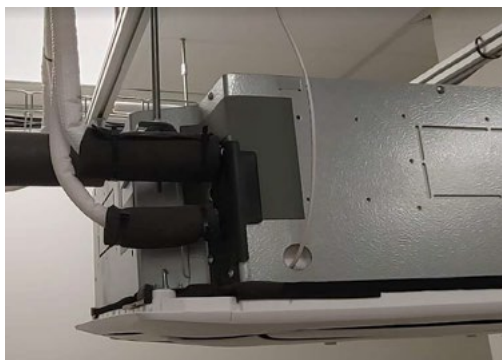

Servis elektroniky je prováděn přes čelní panel.

Technical drawing of a window installation showing the window frame, sill, and lintel. The drawing includes the following labels and dimensions:


- Strop** (Ceiling)
- Podhledová deska** (Sill plate)
- Podhledová deska** (Lintel plate)
- 50 nebo více** (50 or more)
- 100 nebo více** (100 or more)
- 30 nebo více** (30 or more)
- Více než 250 330 nebo méně** (More than 250 330 or less)
- 30 nebo méně** (30 or less)
- Jednotka: cm** (Unit: cm)
- Podlaha** (Floor)

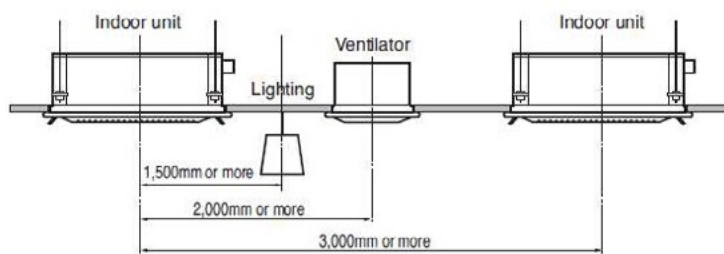

Min.odstupy od osvětlení (Lighting) a ventilátoru

4 cestné kazety 1,6 ~ 10 kW – výška 2 ~ 3,6 m / 4 cestné kazety 10 ~ 14,5 kW – výška 2,5 ~ 4,2 m  
1 cestné kazety – výška 1,8 ~ 3,3 m

Délka VZT potrubí by neměla být větší než 4 m a není doporučeno použití externího ventilátoru (hluk tohoto ventilátoru může být slyšitelný u vnitřní jednotky).

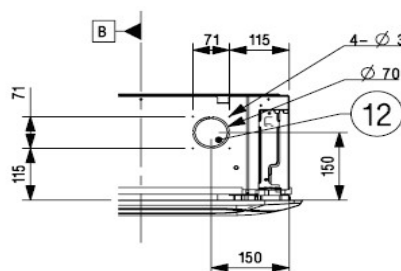

Příklad: jednotka MT06~08R, CT09~12F