


Nástěnné jednotky RAC

Hladina akustického výkonu (venkovní jednotky)


- Data jsou platná za podmínek difúzního pole a při jmenovitých provozních podmínkách.
- Hladinu hluku se mění dle zvoleného režimu statického tlaku nebo použitím VZT potrubí.
- Hladina hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je konstrukce (koeficient akustické absorpce) konkrétní místnosti, ve které je zařízení instalováno.
- Referenční akustická intenzita $0\text{ dB} = 10\text{E-}6\mu\text{W/m}^2$
- Hladina akustického výkonu je měřena za jmenovitých podmínek v dozvukových místnostech podle normy ISO 3741.

PC18SC.UL2T S18EC.UL2S

Chlazení

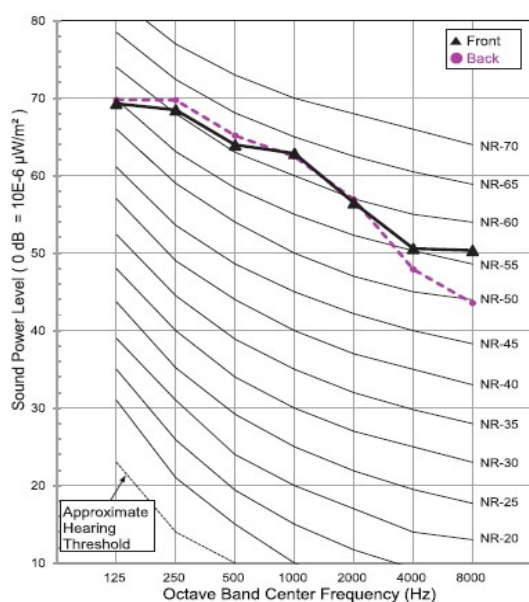


Topení

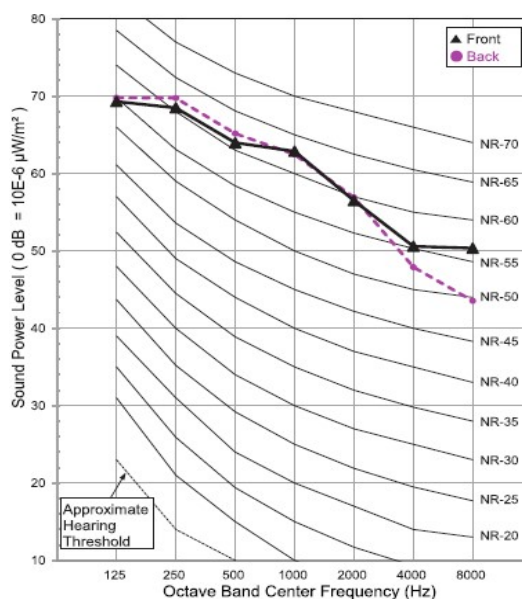


PC24SC.U24T S24EC.U24S

Chlazení

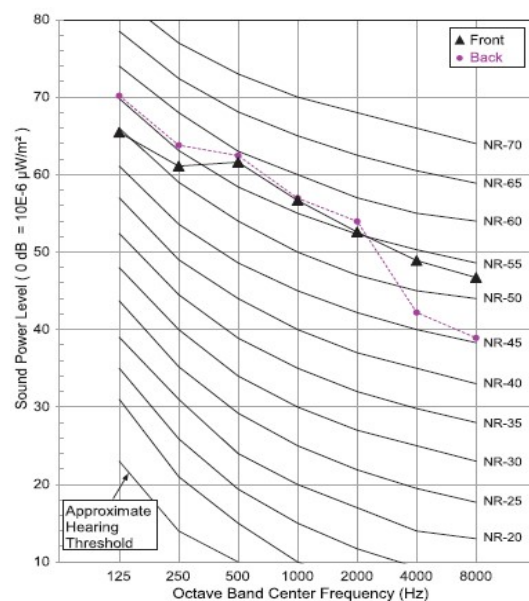

Topení

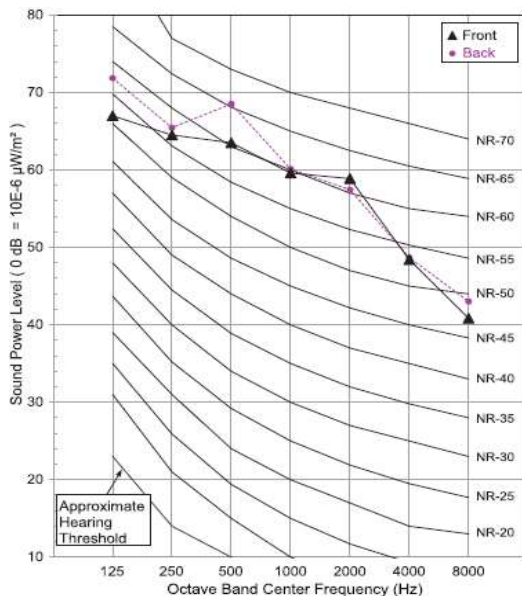

Spektra jiných modelů venkovních jednotek poskytneme na vyžádání.