

Nástěnné jednotky RAC


Hladina akustického tlaku (venkovní jednotky)

Zvuk je měřen ve vzdálenosti 1 m od jednotky.


- Data jsou platná při volném poli a za nominálních provozních podmínek.
- Referenční akustický tlak $0 \text{ dB} = 20 \text{ } \mu\text{Pa}$.
- Úroveň hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, např. konstrukce (koeficient akustické absorpce) konkrétní místnosti, ve které je zařízení instalováno.
- Hladina akustického tlaku je měřena podle normy ISO 3745 za jmenovitých podmínek v bezodrazových místnostech.
- Hladina hluku se může lišit podle testovacích podmínek a daného zařízení.

PC18SC.UL2T S18EC.UL2S

Chlazení

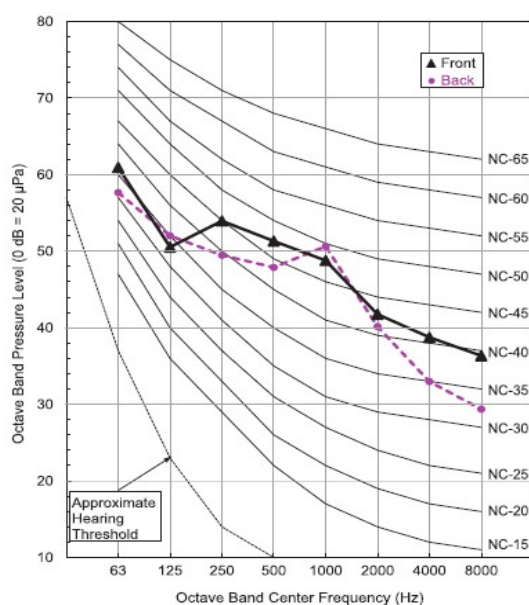


Topení

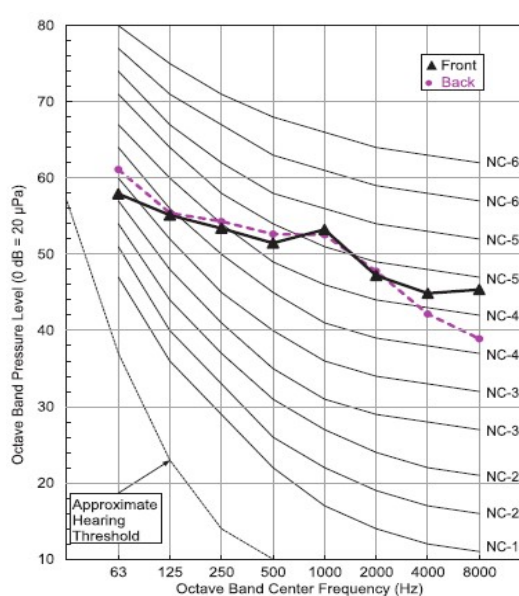


PC24SC.U24T S24EC.U24S

Chlazení

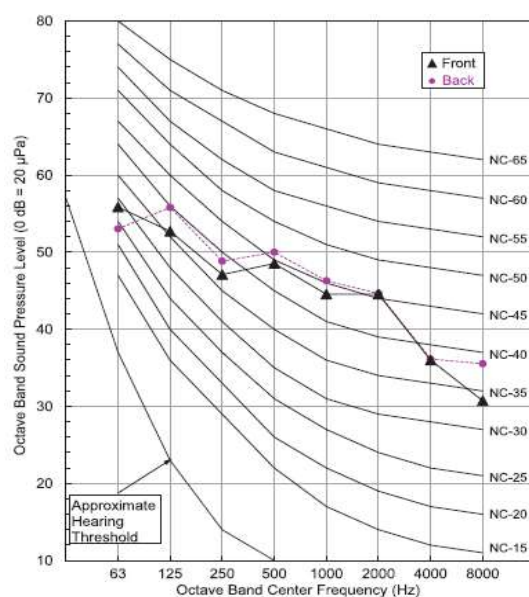

Topení

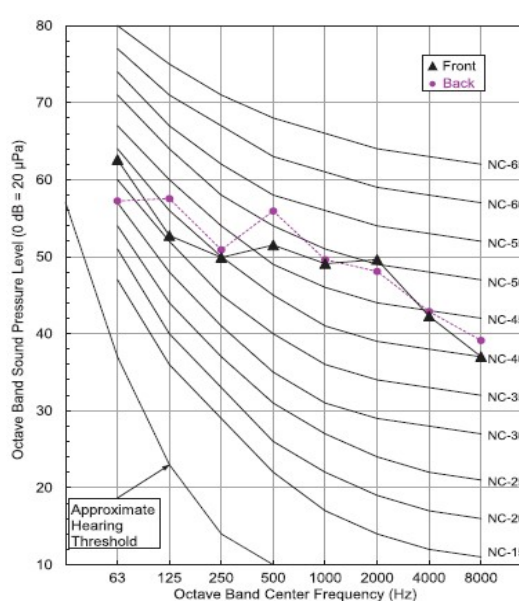

Spektra jiných modelů venkovních jednotek poskytneme na vyžádání.