



MULTI V Rekuperace tepla

Instalace distribučního boxu – odstupové vzdálenosti

PRHR023~043

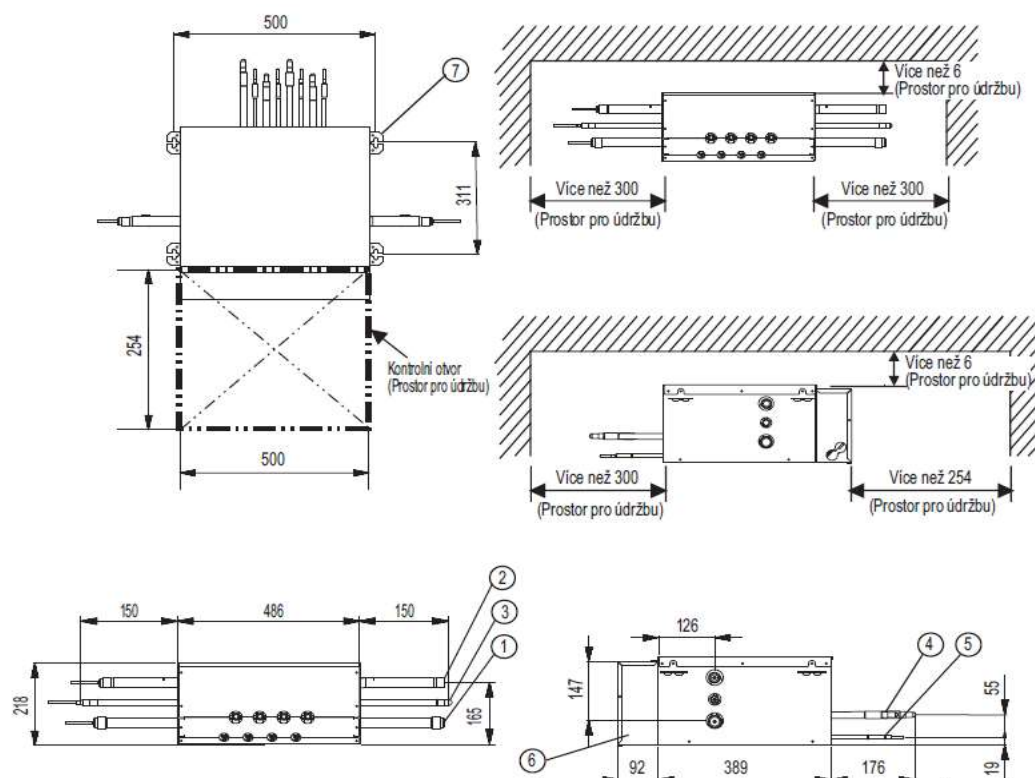

PRHR063~083

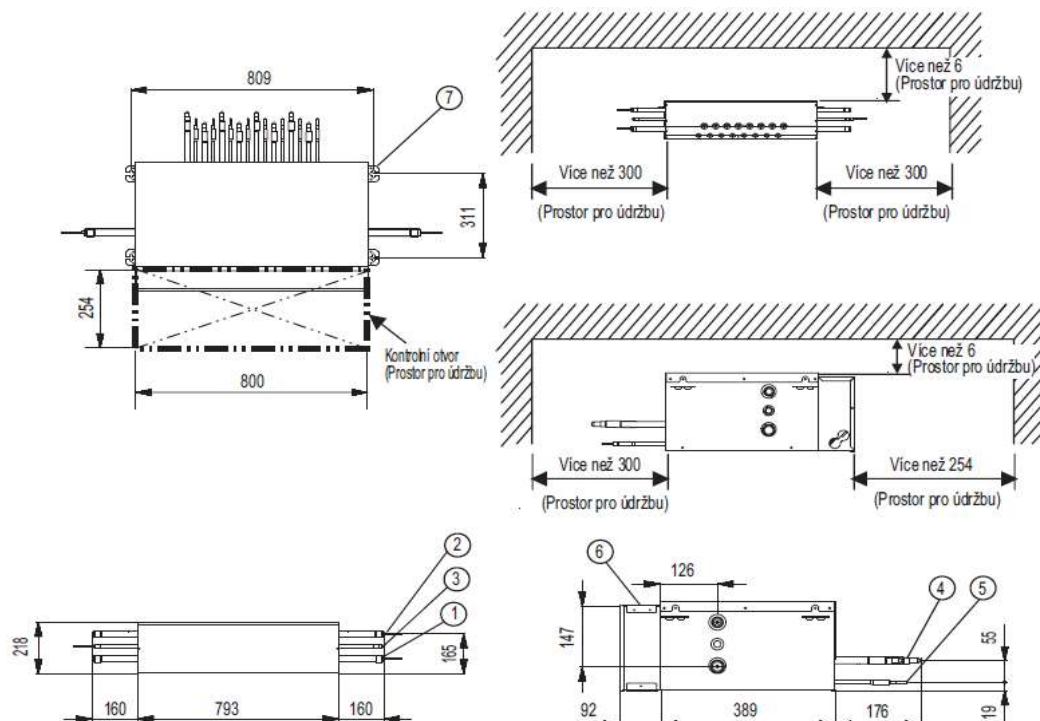

Vysvětlivky :

1. nízkotlaké plynové připojení (\varnothing 22,2 – PRHR023, \varnothing 28,58 – PRHR033~083)
2. vysokotlaké plynové připojení (\varnothing 19,05 – PRHR023, \varnothing 22,2 – PRHR033~083)
3. kapalinové připojení (\varnothing 9,52 – PRHR023, \varnothing 12,7 – PRHR033, \varnothing 15,8 – PRHR043~083)
4. plynové připojení vnitřní jednotky (\varnothing 12,7~15,88)
5. kapalinové připojení vnitřní jednotky (\varnothing 6,35~9,52)
6. řídicí skříň
7. kovový závěs (M10 nebo M8)