


# Nástěnné jednotky RAC

## Hladina akustického výkonu (venkovní jednotky)


- Data jsou platná za podmínek difúzního pole a při jmenovitých provozních podmínkách.
- Hladinu hluku se mění dle zvoleného režimu statického tlaku nebo použitím VZT potrubí.
- Hladina hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je konstrukce (koeficient akustické absorpce) konkrétní místnosti, ve které je zařízení instalováno.
- Referenční akustická intenzita  $0\text{ dB} = 10\text{E-}6\mu\text{W/m}^2$
- Hladina akustického výkonu je měřena za jmenovitých podmínek v dozvukových místnostech podle normy ISO 3741.

### DC09RK.UL2

Chlazení

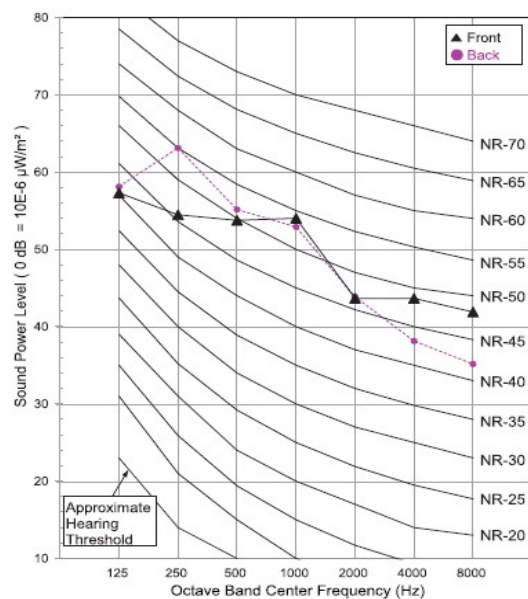


Topení

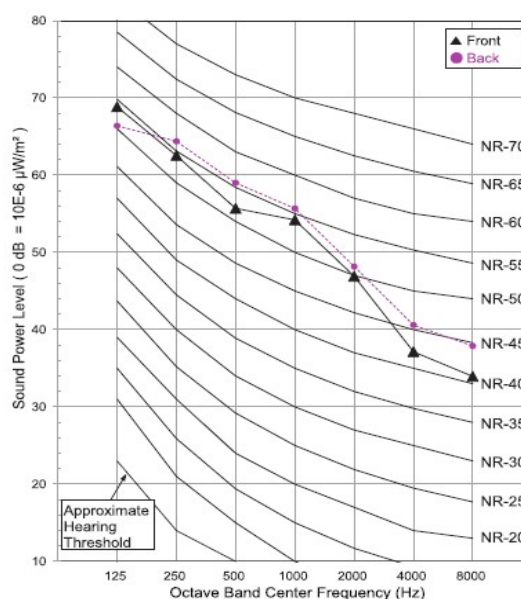

### DC12RK.UL2

Chlazení

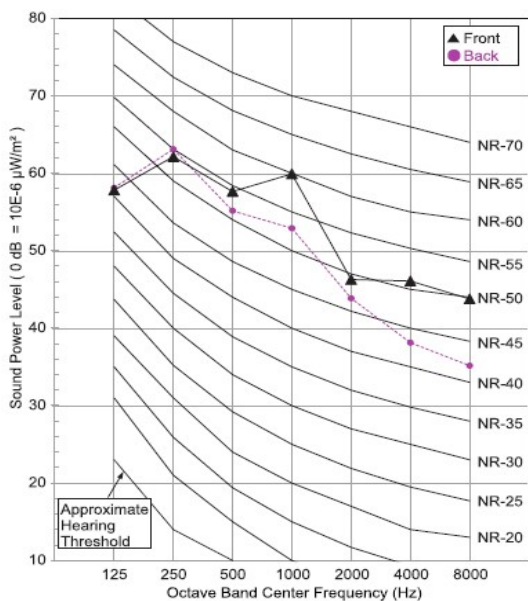

Topení

