


CAC MULTI

Hladina akustického tlaku (venkovní jednotky) - chlazení / topení


Zvuk je měřen ve vzdálenosti 1 m od jednotky a výšce 1,5 m od země, od středu jednotky.

- Data jsou platná při volném poli a za nominálních provozních podmínek.
- Referenční akustický tlak 0 dB=20 µPa.
- Úroveň hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, např. konstrukce (koeficient akustické absorpce) konkrétní místnosti, ve které je zařízení instalováno.
- Hladina akustického tlaku je měřena podle normy ISO 3745 za jmenovitých podmínek v bezodrazových místnostech.
- Během provozu mohou být hodnoty zvýšeny vlivem okolních podmínek.
- Hladina hluku se může lišit podle testovacích podmínek a daného zařízení.

MU4R25.U22

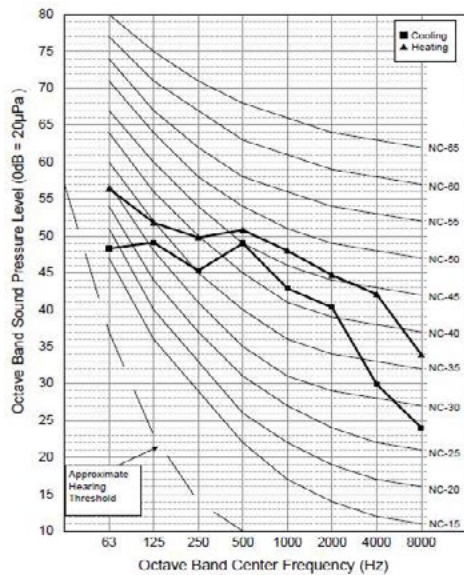

MU4R27.U42

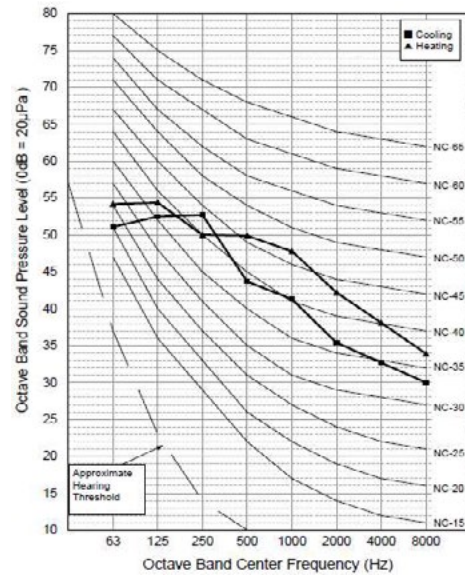

MU4R25.U22

Octave Band [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Overall [dB(A)]
Cooling [dB]	48.3	49.1	45.3	49.0	42.9	40.3	29.9	24.0	49.0
Heating [dB]	56.4	51.8	49.8	50.8	48.0	44.7	42.1	33.9	53.0

MU4R27.U42

Octave Band [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Overall [dB(A)]
Cooling [dB]	51.1	52.5	52.7	43.7	41.3	35.4	32.7	30.0	48.0
Heating [dB]	54.2	54.4	50.0	49.9	47.8	42.2	38.1	33.9	52.0