

Nástěnné jednotky RAC


Hladina akustického tlaku (venkovní jednotky)

Zvuk je měřen ve vzdálenosti 1 m od jednotky.


- Data jsou platná při volném poli a za nominálních provozních podmínek.
- Referenční akustický tlak $0 \text{ dB} = 20 \text{ } \mu\text{Pa}$.
- Úroveň hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, např. konstrukce (koeficient akustické absorpce) konkrétní místnosti, ve které je zařízení instalováno.
- Hladina akustického tlaku je měřena podle normy ISO 3745 za jmenovitých podmínek v bezodrazových místnostech.
- Hladina hluku se může lišit podle testovacích podmínek a daného zařízení.

H18S1DA.U18

Chlazení

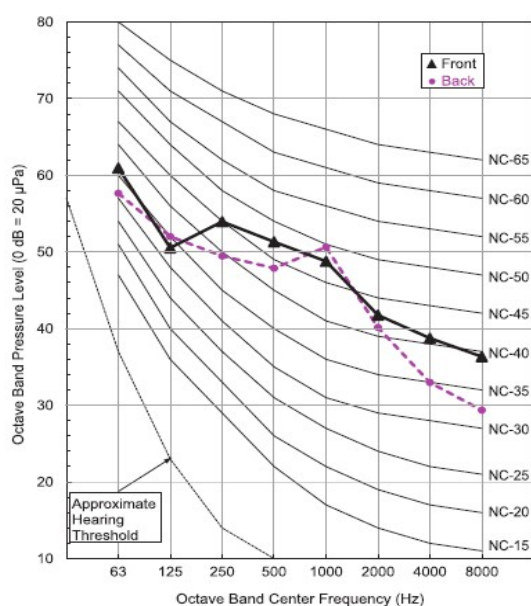


Topení

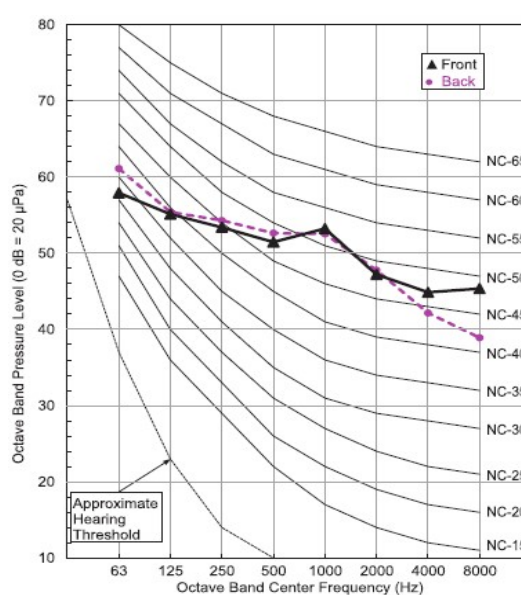

H24S1DA.U24

Chlazení

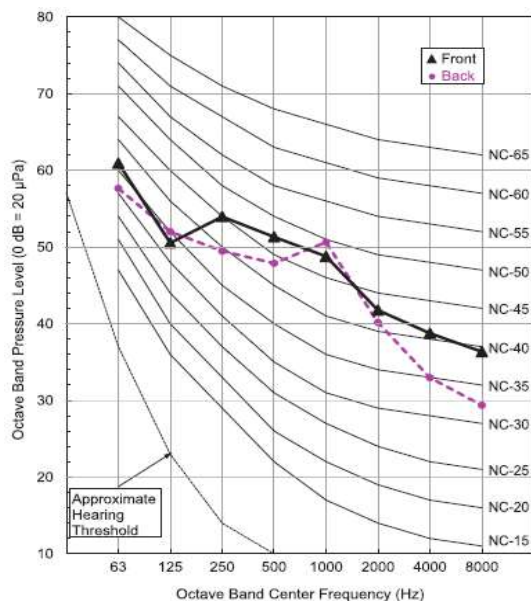

Topení

