


SPLIT CAC & MULTI

PQ křivka - charakteristika ventilátoru kanálových jednotek


UM48F.N31

Oblast automatického nastavení ext.statického tlaku

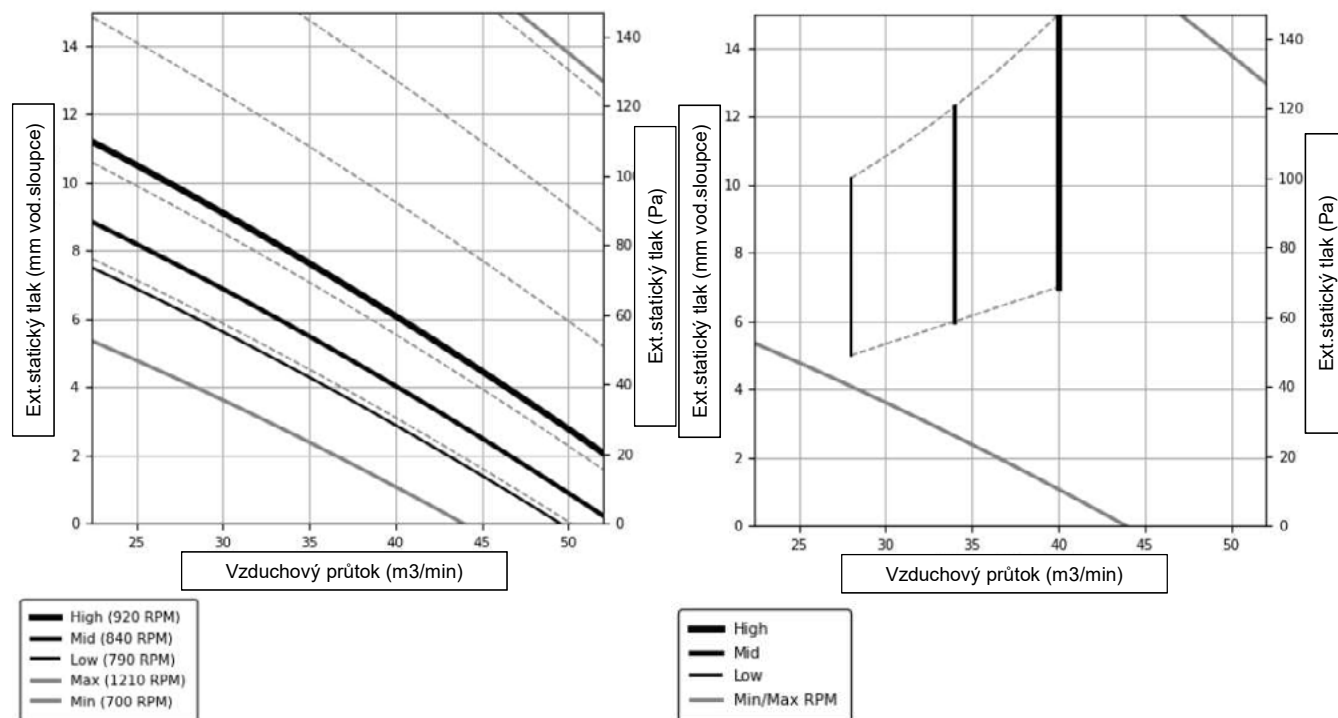

UM60F.N31

Oblast automatického nastavení ext.statického tlaku

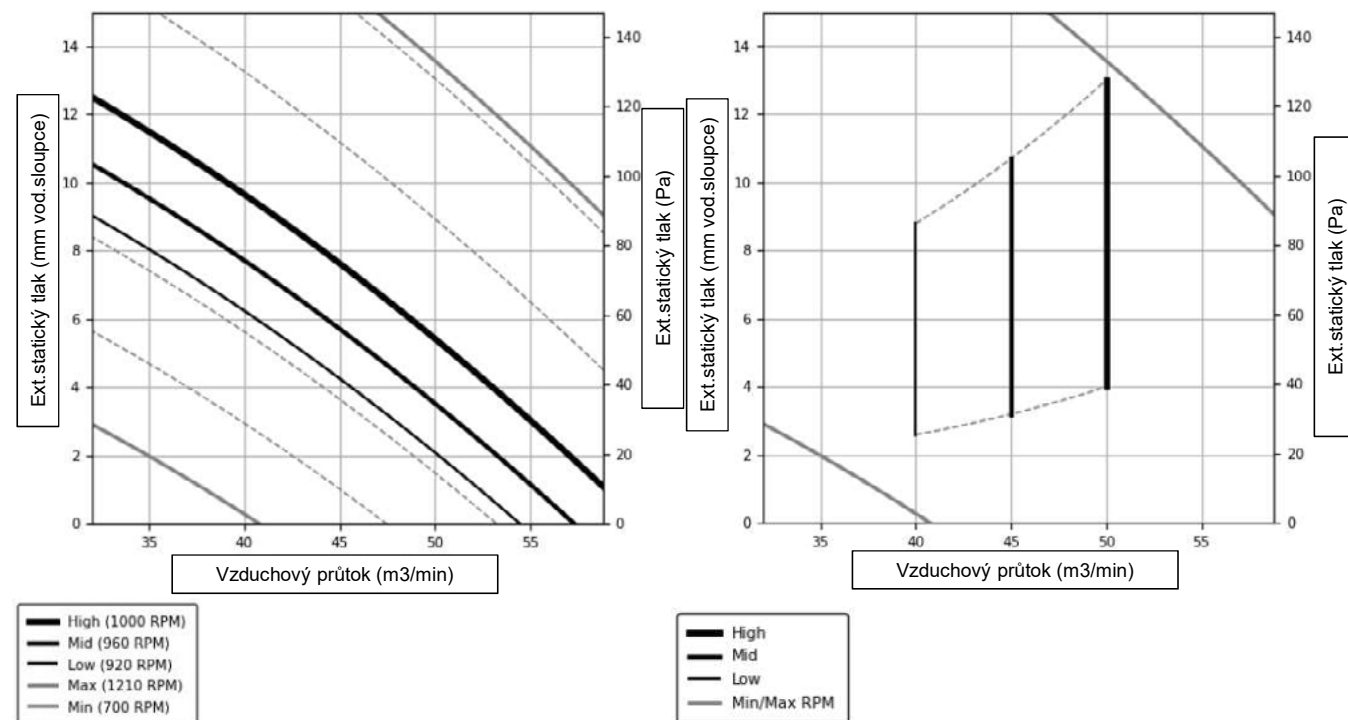

Poznámky:

1. Každá přerušovaná čára představuje pro každý krok 100 otáček za minutu
2. Pokud je provozní rozsah mimo rozsah nastavení automatického ext.stat.tlaku, průtok vzduchu by měl být nastaven ručně pomocí kabelového dálkového ovladače.
(Nastavená hodnota ESP = RPM / 10) Další informace naleznete v instalační příručce.
3. Výše uvedená křivka P-Q ukazuje dostupný rozsah ext.statického tlaku. Je-li hodnota tlaku mimo min/max RPM (otáčky/min) při požadovaném průtoku vzduchu, vnitřní jednotka mohla přestat fungovat, popř.by došlo ke snížení výkonu.