

Komerční klimatizace SPLIT CAC

Hladina akustického tlaku (venkovní jednotky) - chlazení / topení


Zvuk je měřen ve vzdálenosti 1 m od jednotky a výšce 1,5 m od země, od středu jednotky.

- Data jsou platná při volném poli a za nominálních provozních podmínek.
- Referenční akustický tlak $0 \text{ dB} = 20 \mu\text{Pa}$.
- Úroveň hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, např. konstrukce (koeficient akustické absorpce) konkrétní místnosti, ve které je zařízení instalováno.
- Hladina akustického tlaku se měří při jmenovitém stavu v bezodrazových místnostech (interní norma LG). Během provozu mohou být hodnoty zvýšeny vlivem okolních podmínek.
- Hladina hluku se může lišit podle testovacích podmínek a daného zařízení.

UUD1.U30

UUD3.U30


s vnitřními jednotkami velikosti 36

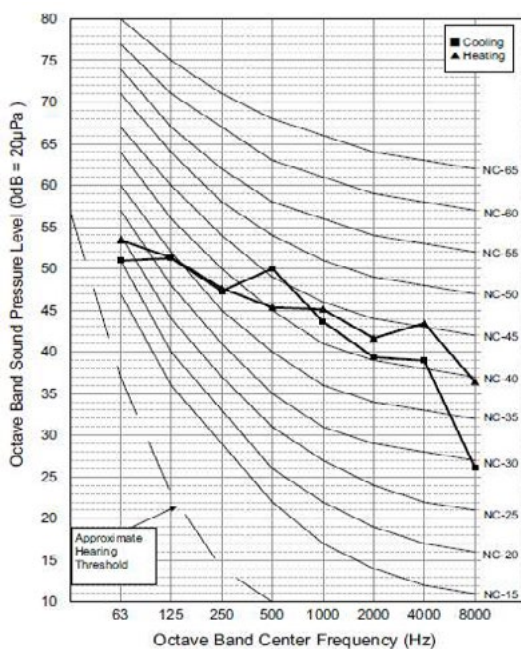

UUD1.U30

UUD3.U30


s vnitřními jednotkami velikosti 42

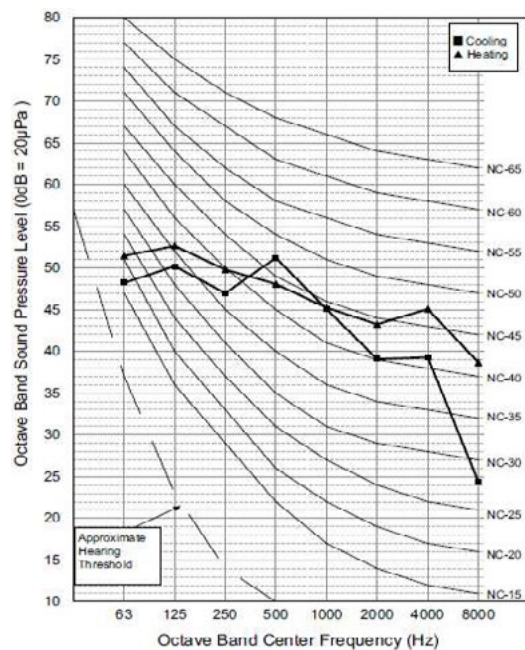

UUD1.U30

UUD3.U30

s vnitřními jednotkami velikosti 48

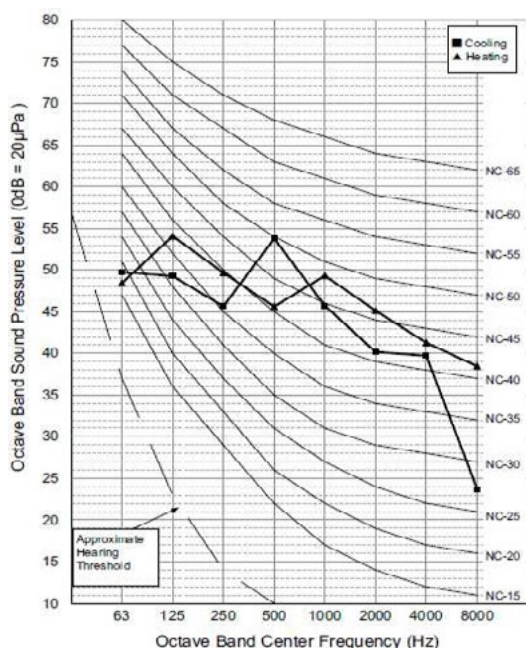

UUD1.U30

UUD3.U30

s vnitřními jednotkami velikosti 60

