

Instalace vnitřních jednotek

Připojení čerpadla kondenzátu

Nástěnné jednotky neobsahují čerpadlo kondenzátu a LG je nedodává.


V případě nutnosti však je možná instalace čerpadla některého z externích výrobců.

Instalace je možná buď přímo do nástěnné jednotky, nebo mimo ní

(čidlo je uvnitř jednotky).


Napájení čerpadla je obvykle z el.desky vnitřní jednotky.

Vodní čidlo může být instalováno v horizontální nebo vertikální poloze.








Možnosti instalace čerpadla a čidla:

Čidlo a čerpadlo jsou vedle sebe v jednotce

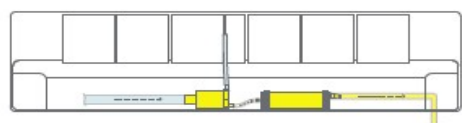

Čidlo vertikálně, s čerpadlem jsou v jednotce

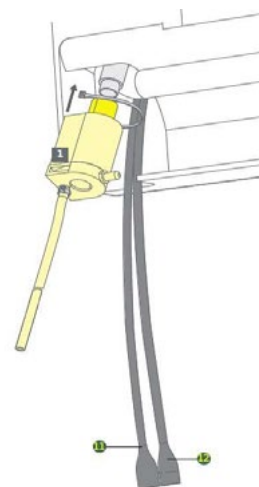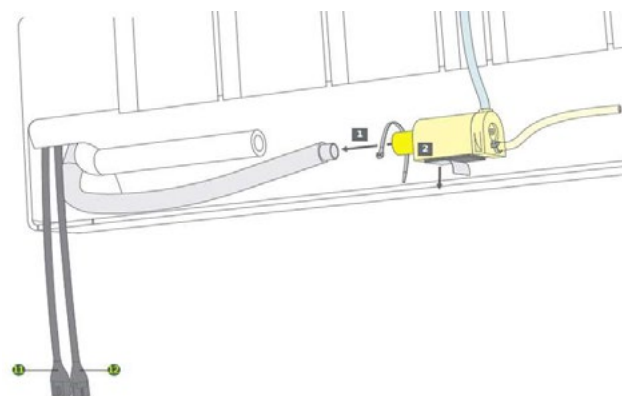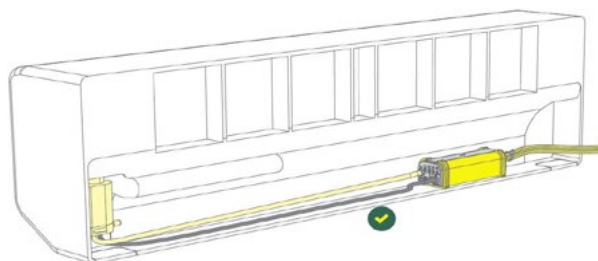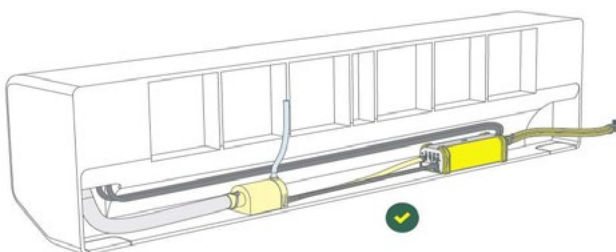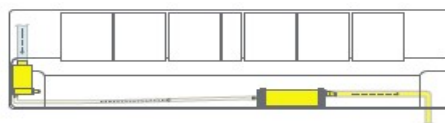


11 - napájecí kabel
12 - alarmový kabel

Čidlo je v jednotce, čerpadlo je v mezistropu



Čidlo je v jednotce, čerpadlo je mimo jednotku

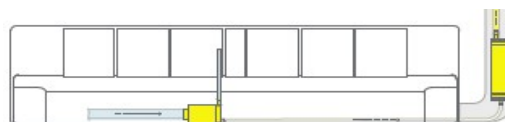

Parametry čerpadel dle konkrétních výrobců.
Zdroj informací: čerpadla kondenzátu REFCO