


## Instalace vnitřních jednotek

### Kanálové jednotky

Půdorys :

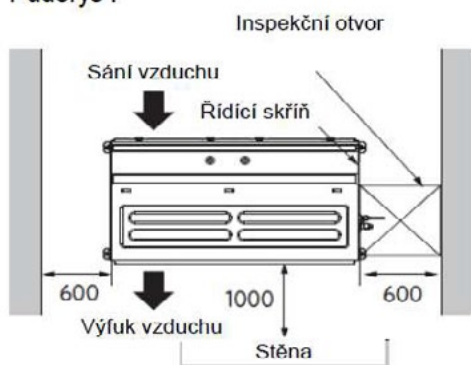

Pod jednotkou je potřeba zachovat dostatečný prostor pro zajištění sklonu odtoku kondenzátu.

Na straně připojení chladivodů a el.skříně je potřeba uvažovat s dostatečně velkým obslužným prostorem, aby bylo možné bezproblémově jednotku servisovat a vyjímat filtr.

**Doporučená velikost otvoru je 600 x 600 mm.**

Kanálová jednotka neobsahuje žádnou přírubu pro napojení VZT potrubí.

Připojení se provádí samovrtnými šrouby (tzv. TEX)


Připojovací rozměry jsou uvedeny v rozměrových schématech všech kanálových jednotek.



Při napojení VZT potrubí na sání je zapotřebí uvažovat s nutností vyjmutí filtru - lze provést buď instalací revizního potrubí na VZT potrubí před jednotkou, nebo použitím výústky s filtrem na sání.

Při dotojování na VZT rozvody doporučujeme osadit sání i výfuk tlumícími vložkami.

Filtr je na sací straně umístěn do úchytek, z nichž lze bezproblémově vyjmout.

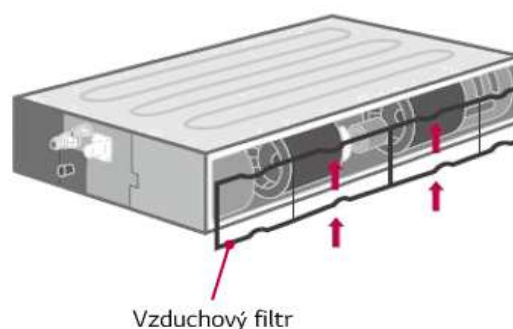

### Odtok kondenzátu

Čerpadlo kondenzátu je možné příslušenství u kanálových jednotek systému Split / Multisplit, kanálové jednotky MULTI V obsahují čerpadlo standardně.

