



Umístění venkovní jednotky – odstupové vzdálenosti

V případě výskytu překážek na výstupní straně

1. Samostatná instalace

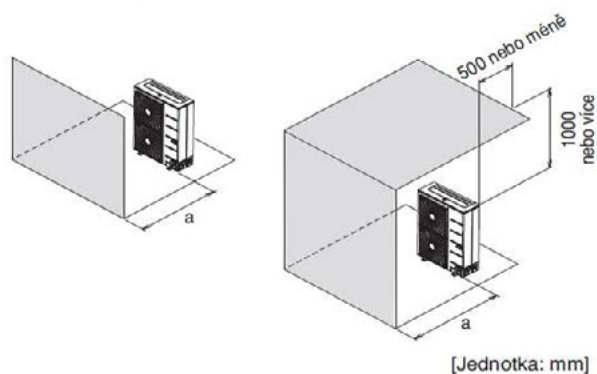


2. Společná instalace

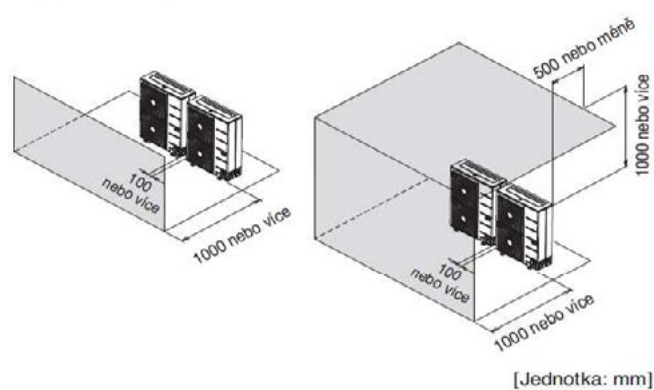

	ARUN040*SS0, ARUN050*SS0 ARUN060*SS0, ARUN080*SS0	ARUN100LSS0 ARUN120LSS0
a	500 nebo více	700 nebo více

L > H

L > H

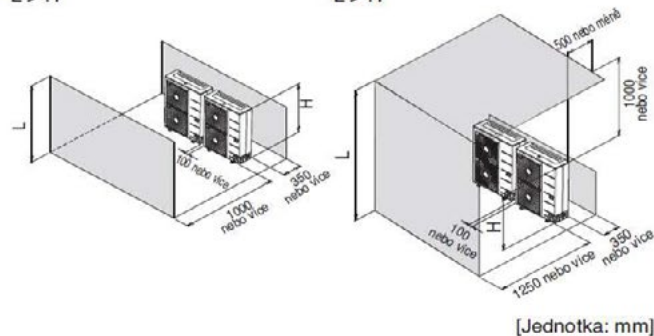


	ARUN040*SS0, ARUN050*SS0 ARUN060*SS0, ARUN080*SS0	ARUN100LSS0 ARUN120LSS0
a	500 nebo více	700 nebo více

Výška překážky na výstupní straně je nižší než jednotka

1. Samostatná instalace

L ≤ H


L ≤ H

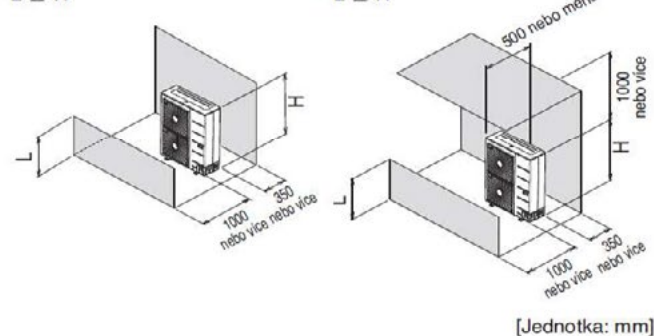

2. Společná instalace

L ≤ H

L ≤ H

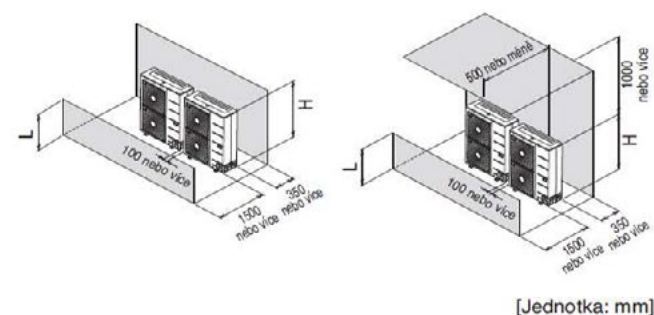


V případě překážek na straně sání i výstupní straně

Výška překážky na výstupní straně je vyšší než jednotka

1. Samostatná instalace

L > H

L > H

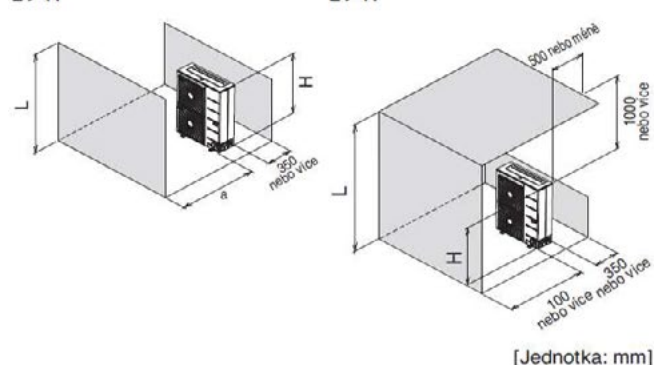

Uvedené odstupy jsou minimální, doporučujeme zachovat větší odstup od stěn pro možnost snazšího přístupu k výměníku tepla (čištění).