

Komerční klimatizace SPLIT CAC


Hladina akustického výkonu (venkovní jednotky) - chlazení

- Data jsou platná za podmínek difúzního pole a při jmenovitých provozních podmínkách.
- Hladinu hluku se mění dle zvoleného režimu statického tlaku nebo použitím VZT potrubí.
- Hladina hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je konstrukce (koeficient akustické absorpce).
- Referenční akustická intenzita $0\text{dB} = 10\text{E-}6\mu\text{W/m}^2$
- Hladina akustického výkonu je měřena za jmenovitých podmínek v dozvukových místnostech podle normy ISO 3741.

UUD1.U30

UUD3.U30


s vnitřními jednotkami velikosti 36

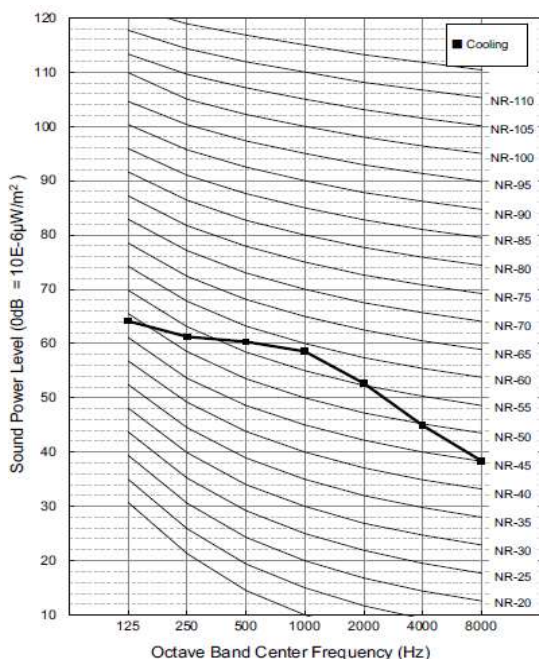

UUD1.U30

UUD3.U30


s vnitřními jednotkami velikosti 42

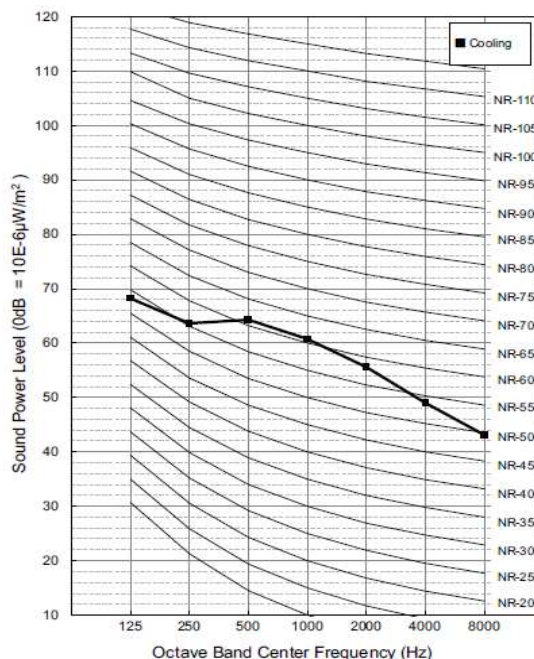

UUD1.U30

UUD3.U30

s vnitřními jednotkami velikosti 48

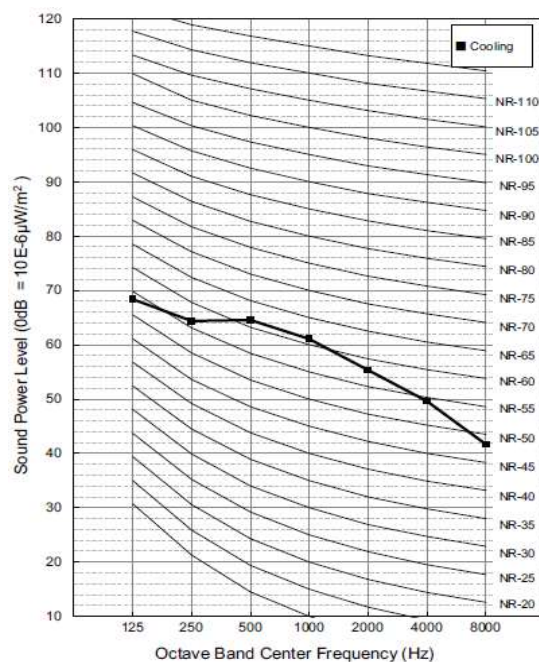

UUD1.U30

UUD3.U30

s vnitřními jednotkami velikosti 60

