

Komerční klimatizace SPLIT CAC


Hladina akustického tlaku (venkovní jednotky) - chlazení / topení

Zvuk je měřen ve vzdálenosti 1 m od jednotky a výšce 1,5 m od země, od středu jednotky.

- Data jsou platná při volném poli a za nominálních provozních podmínek.
- Referenční akustický tlak 0 dB=20 µPa.
- Úroveň hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, např. konstrukce (koeficient akustické absorpce) konkrétní místnosti, ve které je zařízení instalováno.
- Hladina akustického tlaku se měří při jmenovitém stavu v bezodrazových místnostech (interní norma LG). Během provozu mohou být hodnoty zvýšeny vlivem okolních podmínek.
- Hladina hluku se může lišit podle testovacích podmínek a daného zařízení.


UUA1.U10

s vnitřními jednotkami velikosti 09 / 12 / 18

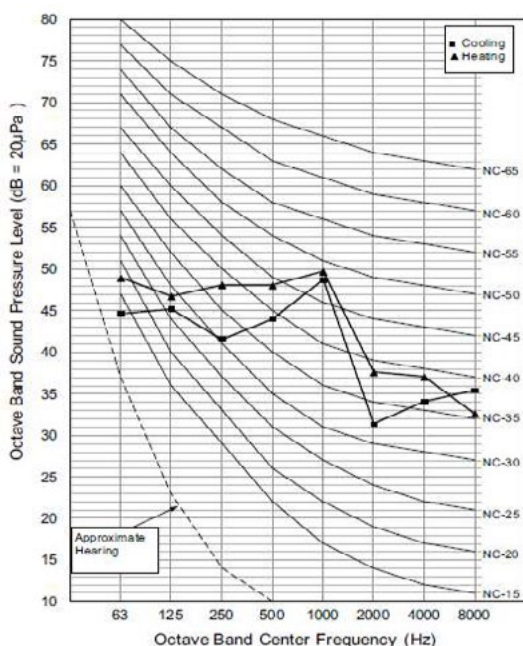


UUB1.U20

s vnitřními jednotkami velikosti 18

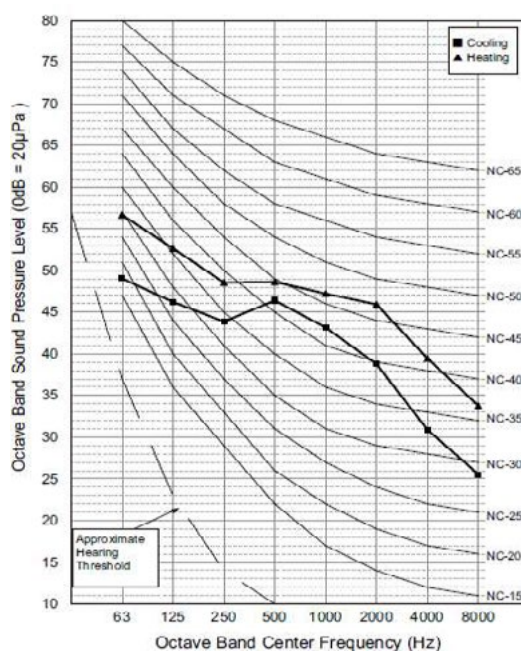

UUB1.U20

s vnitřními jednotkami velikosti 24

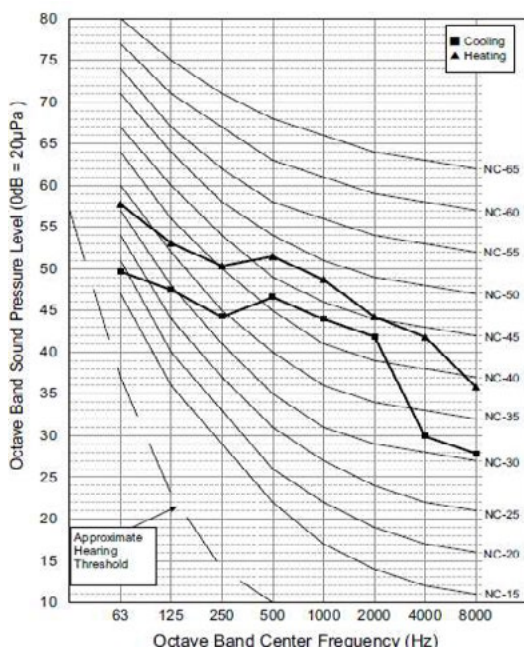

UUB1.U20

s vnitřními jednotkami velikosti 30

