


CAC MULTI


Hladina akustického výkonu (venkovní jednotky) - chlazení

- Data jsou platná za podmínek difúzního pole a při jmenovitých provozních podmínkách.
- Hladinu hluku se mění dle zvoleného režimu statického tlaku nebo použitím VZT potrubí.
- Hladina hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je konstrukce (koeficient akustické absorpce).
- Referenční akustická intenzita 0dB = 10E-6μW/m²
- Hladina akustického výkonu je měřena za jmenovitých podmínek v dozvukových místnostech podle normy ISO 3741.

MU5R30.U42

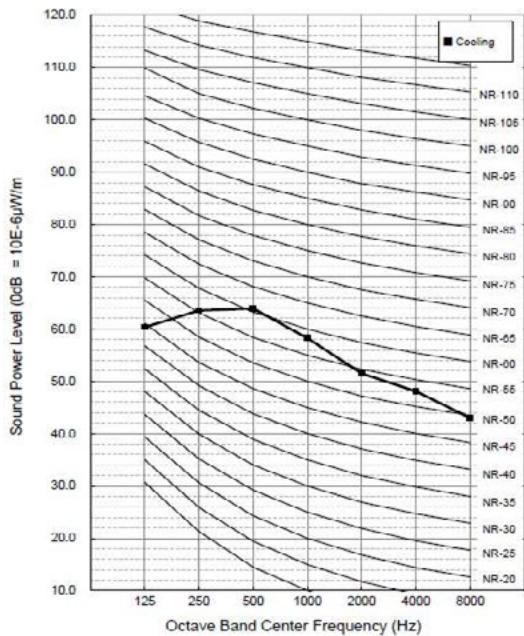

MU5R40.U42

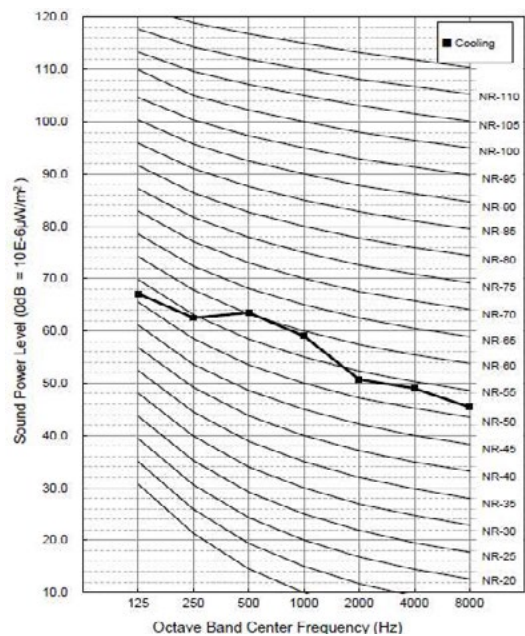

MU5R30.U42

Octave Band [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Overall [dB(A)]
Cooling [dB]	60.3	63.6	63.9	58.3	51.5	48.1	43.0	64.0

MU5R40.U42

Octave Band [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Overall [dB(A)]
Cooling [dB]	67.1	62.5	63.5	59.0	50.7	49.0	45.4	64.0