


Skupinové řízení vnitřních jednotek

Aplikace s jedním kabelovým ovladačem

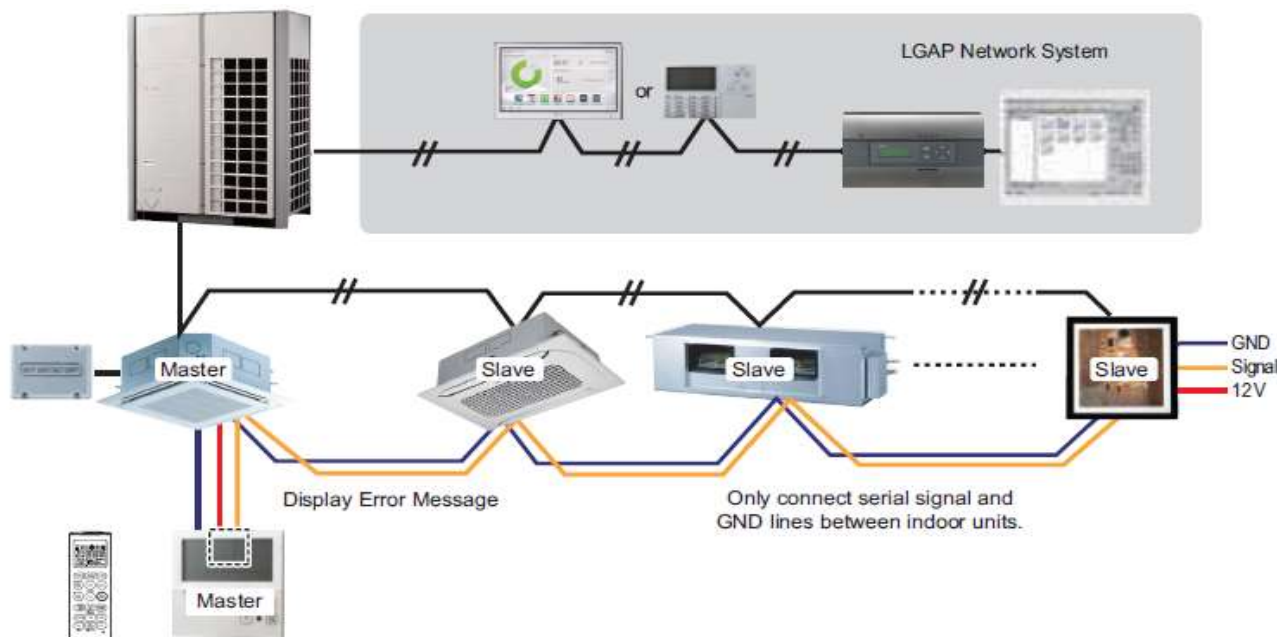

Na jeden kabelový ovladač je možno napojit maximálně 16 vnitřních jednotek.

První vnitřní jednotka je řídicí (Master), zbývající jsou závislé (Slave).

Je možné použít i bezdrátové ovladače.

Na el. desce vnitřních jednotek je nutno přepnout DIP switch do polohy Master, popř. Slave.

Je možno zároveň použít suchý kontakt a centrální ovladač.

Centrální ovladač lze použít až po nastavení adresy řídicí vnitřní jednotky.

Závislé vnitřní jednotky nelze centrálním ovladačem individuálně řídit.

V případě skupinového řízení je možno používat tyto funkce:

Výběr provozních možností (provoz/stop/režim/nastavení teploty), řízení otáček ventilátoru

Aplikace s více kabelovými ovladači

