



Instalace vnitřních jednotek




Parapetní jednotky s opláštěním / bez opláštění

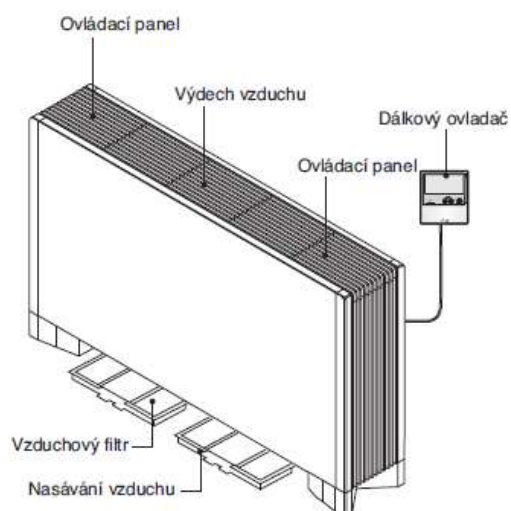

Provedení s opláštěním

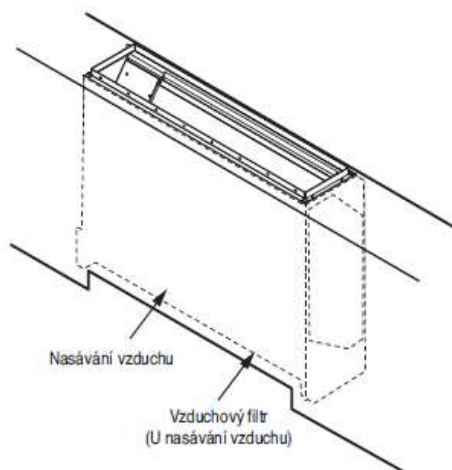

Provedení bez opláštění

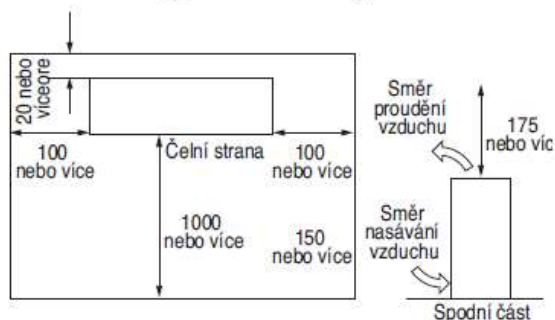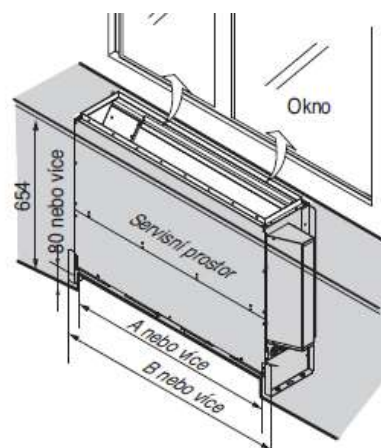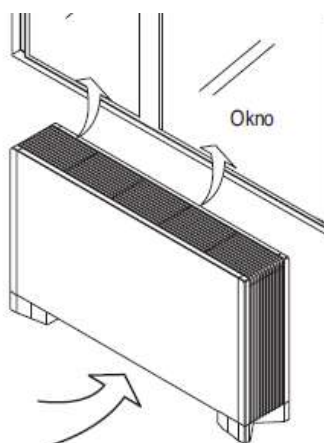

Typ	A	B
CEU Type	788	1080
CFU Type	1066	1358

U parapetních jednotek je chladivové i kondenzátní potrubí umístěno v levé části, elektro vpravo. Přípojky se nacházejí cca ve výšce 25~30 cm od spodní hrany jednotky.

U tohoto typu parapetních jednotek výrazně nedoporučujeme kombinaci s infra ovladačem, nutný přídatný přijímač signálu.

Parapetní jednotky neobsahují čerpadlo kondenzátu.

Napojení chladivodů je možné do 3 stran.

