


## SPLIT CAC & MULTI

### PQ křivka - charakteristika ventilátoru kanálových jednotek


#### UM36F.N21

Oblast automatického nastavení ext.statického tlaku

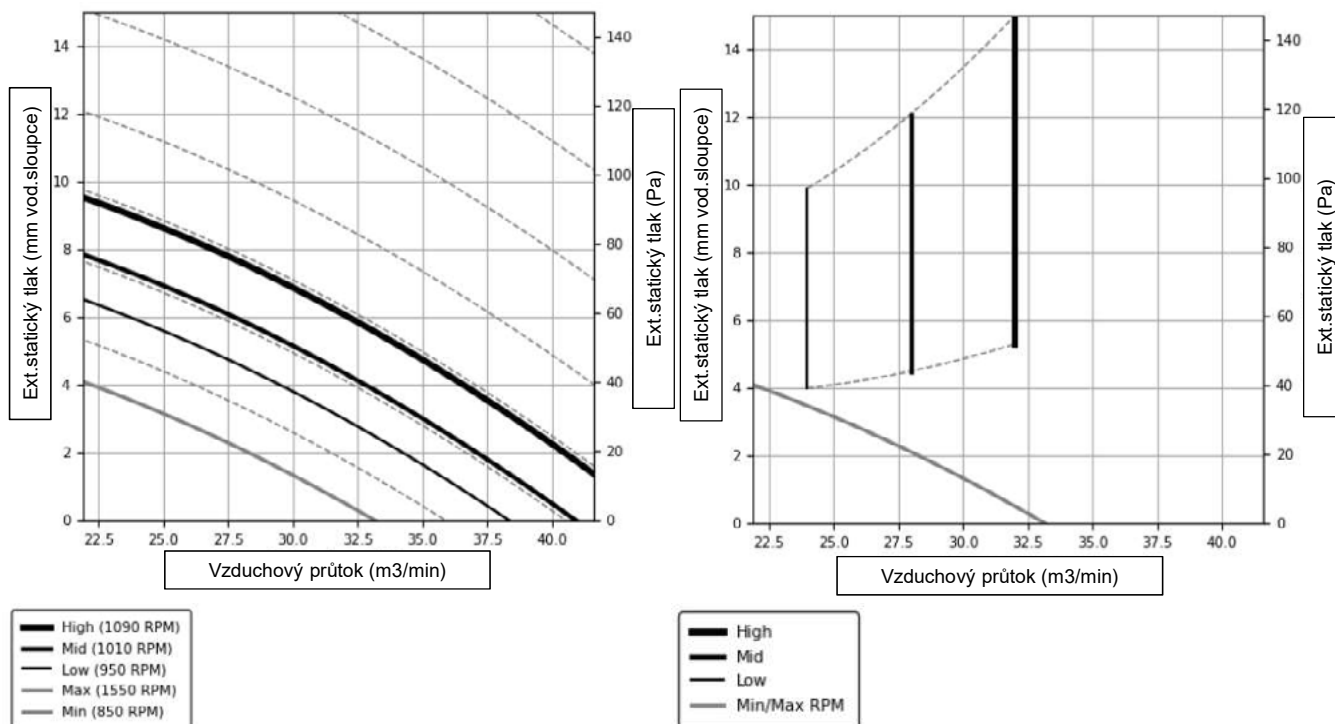

#### UM42F.N21

Oblast automatického nastavení ext.statického tlaku

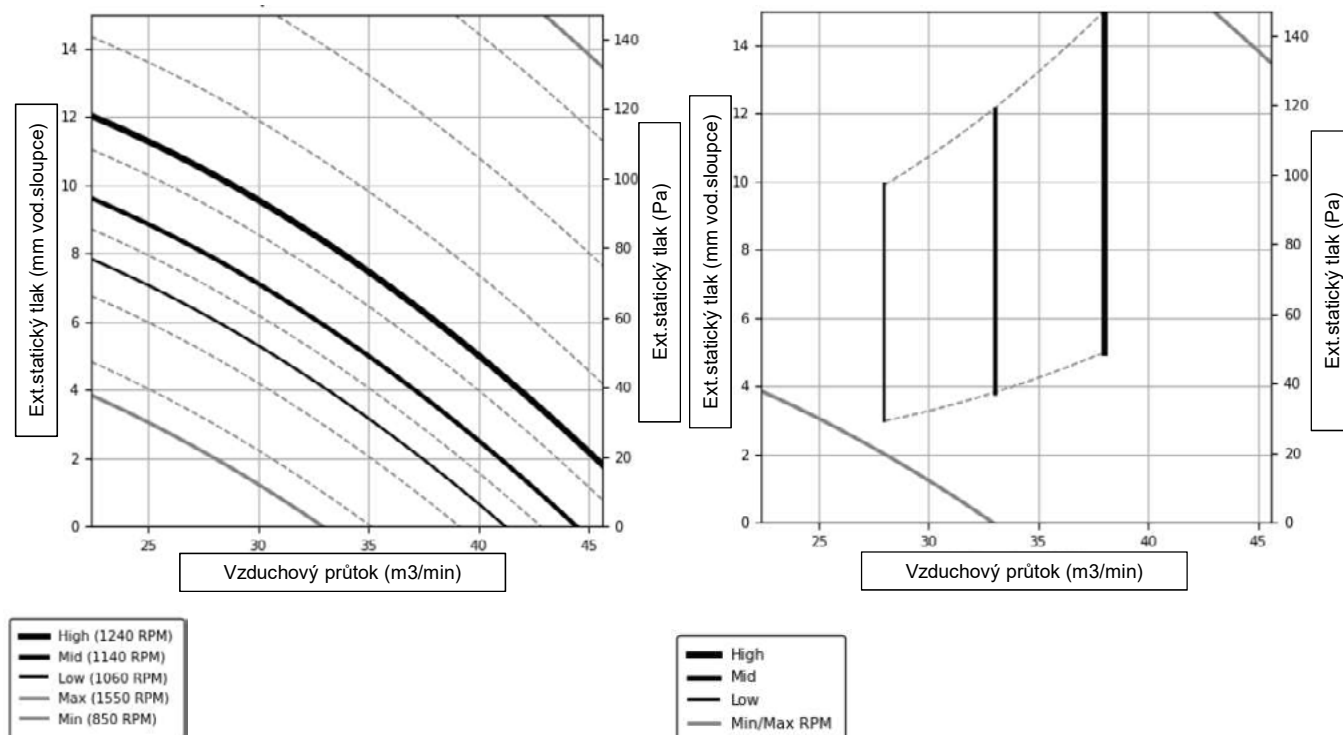

#### Poznámky:

1. Každá přerušovaná čára představuje pro každý krok 100 otáček za minutu
2. Pokud je provozní rozsah mimo rozsah nastavení automatického ext.stat.tlaku, průtok vzduchu by měl být nastaven ručně pomocí kabelového dálkového ovladače.  
(Nastavená hodnota ESP = RPM / 10) Další informace naleznete v instalační příručce.
3. Výše uvedená křivka P-Q ukazuje dostupný rozsah ext.statického tlaku. Je-li hodnota tlaku mimo min/max RPM (otáčky/min) při požadovaném průtoku vzduchu, vnitřní jednotka mohla přestat fungovat, popř.by došlo ke snížení výkonu.