


Komerční klimatizace SPLIT CAC

Hladina akustického výkonu (venkovní jednotky) - chlazení

- Data jsou platná za podmínek difúzního pole a při jmenovitých provozních podmínkách.
- Hladinu hluku se mění dle zvoleného režimu statického tlaku nebo použitím VZT potrubí.
- Hladina hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je konstrukce (koeficient akustické absorpce).
- Referenční akustická intenzita $0\text{dB} = 10\text{E-}6\mu\text{W/m}^2$
- Hladina akustického výkonu je měřena za jmenovitých podmínek v dozvukových místnostech podle normy ISO 3741.


UUA1.U10

s vnitřními jednotkami velikosti 09 / 12 / 18

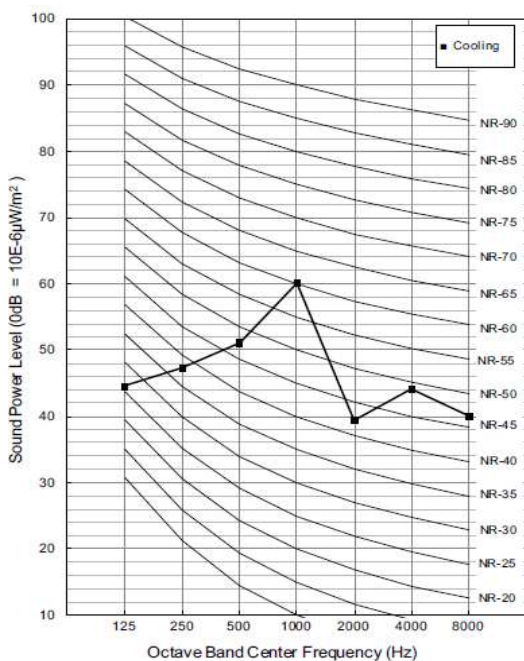


UUB1.U20

s vnitřními jednotkami velikosti 18

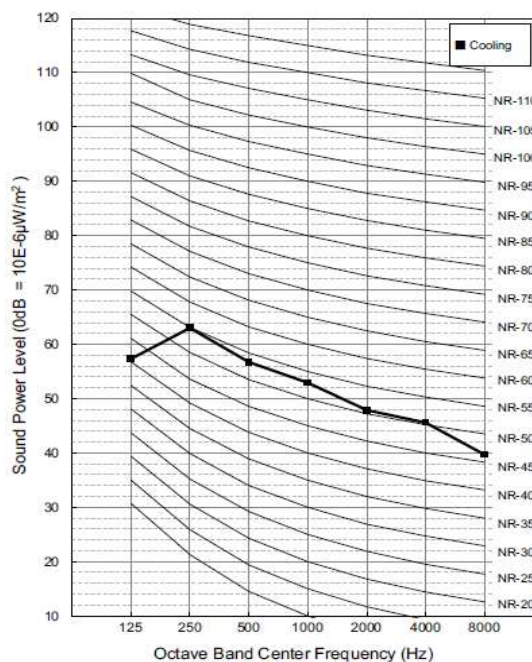

UUB1.U20

s vnitřními jednotkami velikosti 24

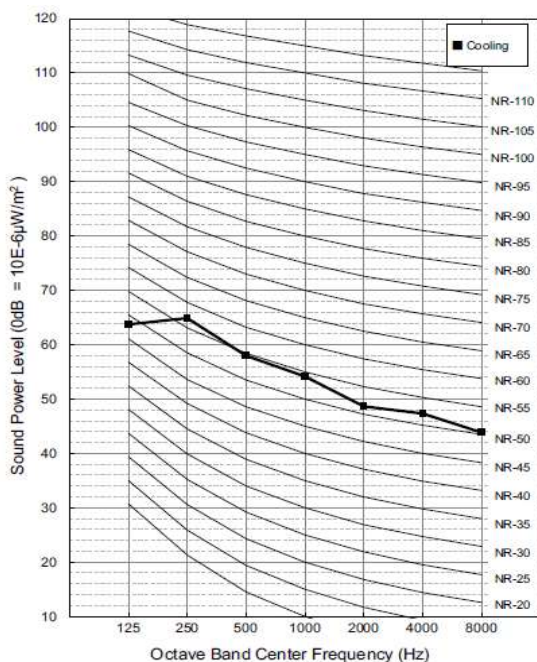

UUB1.U20

s vnitřními jednotkami velikosti 30

