

Nástěnné jednotky RAC


Hladina akustického tlaku (venkovní jednotky)

Zvuk je měřen ve vzdálenosti 1 m od jednotky.


- Data jsou platná při volném poli a za nominálních provozních podmínek.
- Referenční akustický tlak 0 dB=20 µPa.
- Úroveň hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, např. konstrukce (koeficient akustické absorpce) konkrétní místnosti, ve které je zařízení instalováno.
- Hladina akustického tlaku je měřena podle normy ISO 3745 za jmenovitých podmínek v bezodrazových místnostech.
- Hladina hluku se může lišit podle testovacích podmínek a daného zařízení.

PC09SC.UA3T S09EC.UA3S

Chlazení

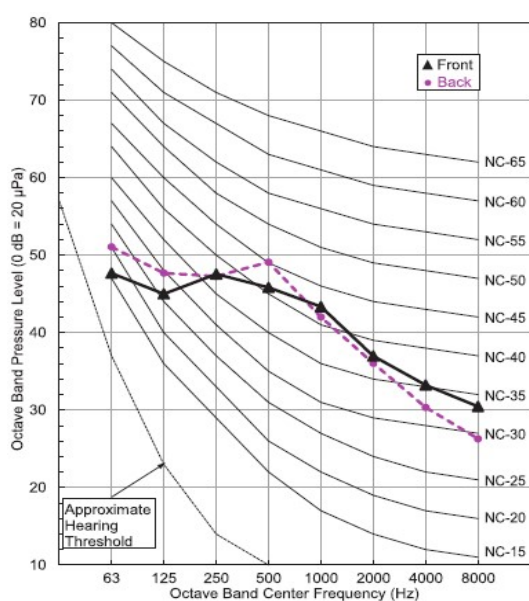


Topení

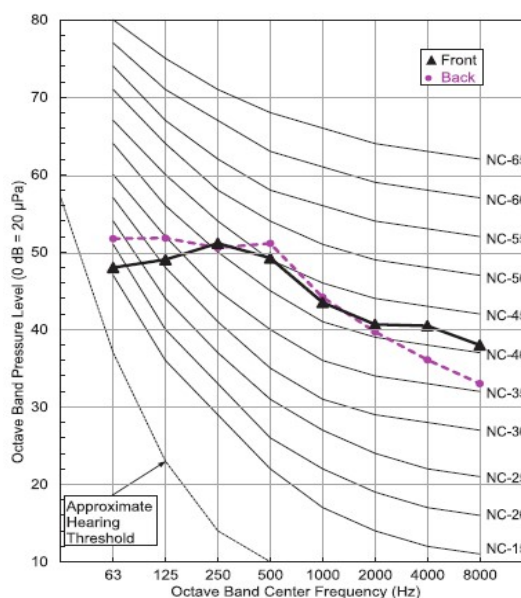

PC12SC.UA3T S12EC.UA3S

Chlazení

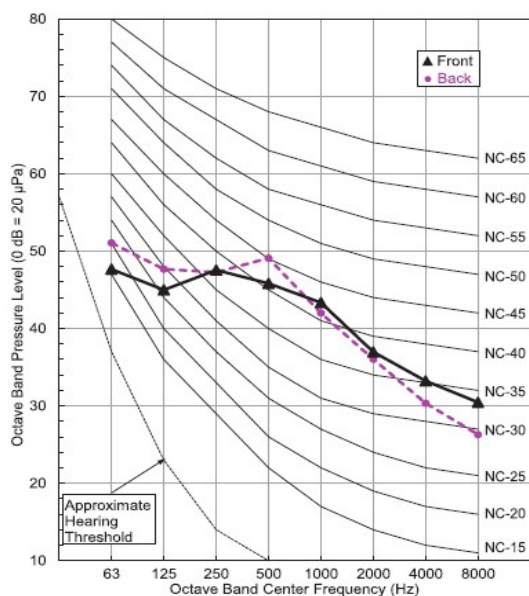

Topení

