

Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Návrh – hlavní zásady




POVOLENÉ KOMBINACE

Řízení dle zpětné / prostorové teploty vzduchu – řídicí box PAHCMR000

2x VZT jednotka + 1x zdroj chladu / tepla

(lze použít pouze MULTI V)

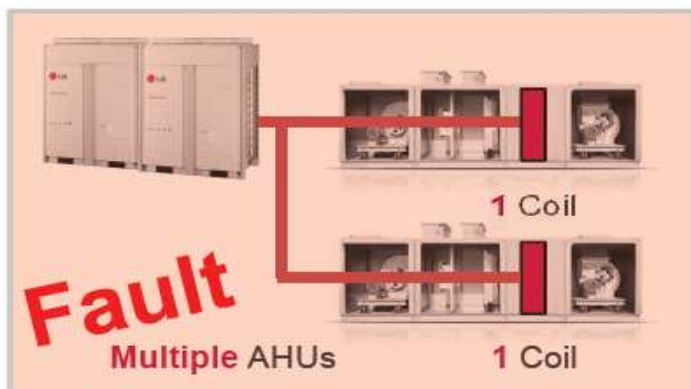

Tuto kombinaci lze použít jen tehdy, jsou-li použity řídicí boxy PAHCMR000 a jedná-li se ideálně o jeden prostor, nebo prostory se stejnými teplotními požadavky.

U boxu PAHCMR000 dále upozorňujeme na regulovatelnost od 40 %, VZT jednotky by tedy neměly být výrazně výkonově odlišné.