
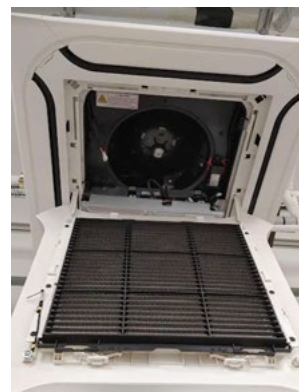




## Instalace vnitřních jednotek

### Kazetové jednotky

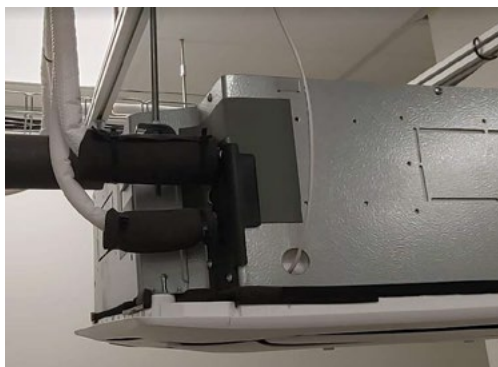

Je potřeba zachovat dostatečný prostor pro připojení chladivového potrubí a odvodu kondenzátu, tato přípojná místa se nachází v rohu jednotky. Servis elektroniky je prováděn přes čelní panel.

### Odstupové vzdálenosti

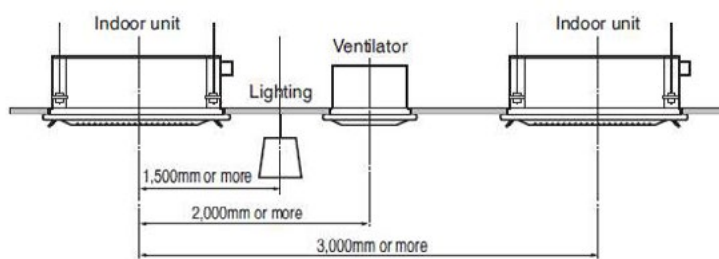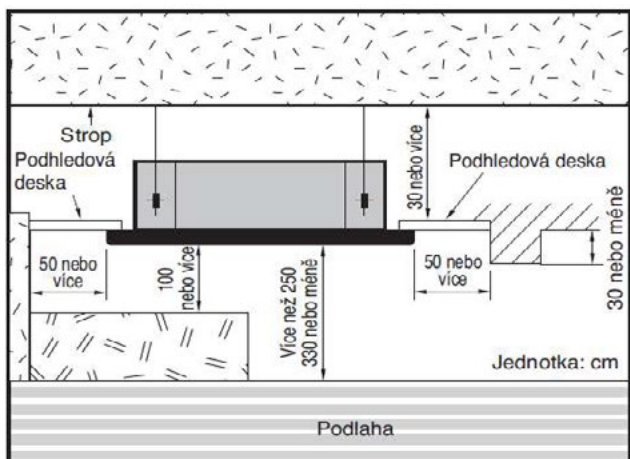

Min.odstupy od osvětlení (Lighting) a ventilátoru


### Instalace kazetové jednotky je výškově předepsána následovně:

4 cestné kazety 1,6 ~ 10 kW – výška 2 ~ 3,6 m / 4 cestné kazety 10 ~ 14,5 kW – výška 2,5 ~ 4,2 m  
1 cestné kazety – výška 1,8 ~ 3,3 m

### Sání čerstvého vzduchu

LG nenabízí žádné příslušenství pro možnost sání čerstvého vzduchu.

U kazetových jednotek všech velikostí je možnost přísávání velmi omezeného vzduchu cca 2~3 % vůči nominálnímu průtoku kazetové jednotky (prolis  $\varnothing 70$  mm, pos. 12 viz obr. níže)  
Délka VZT potrubí by neměla být větší než 4 m a není doporučeno použití externího ventilátoru (hluk tohoto ventilátoru může být slyšitelný u vnitřní jednotky).

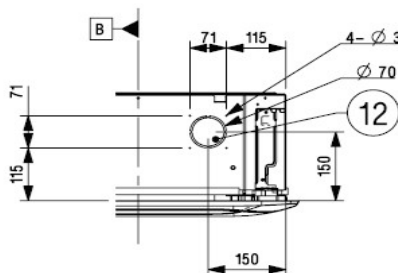

Příklad: jednotka MT06~08R, CT09~12F