


Sériové napojení venkovních jednotek



(Příklad 1)




(Příklad 2)

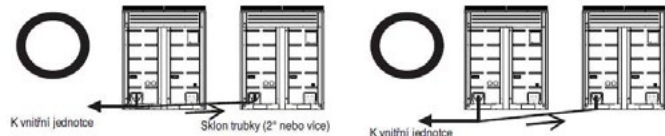


(Příklad 3)



(Příklad 1)

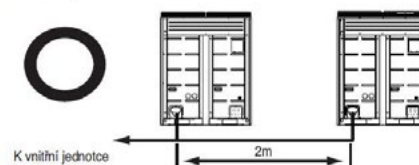


(Příklad 2)

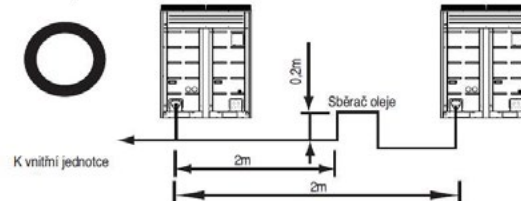


(Příklad 1)



(Příklad 2)

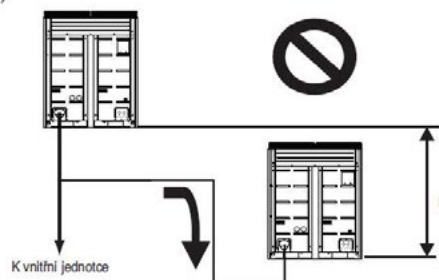

(Příklad 3)

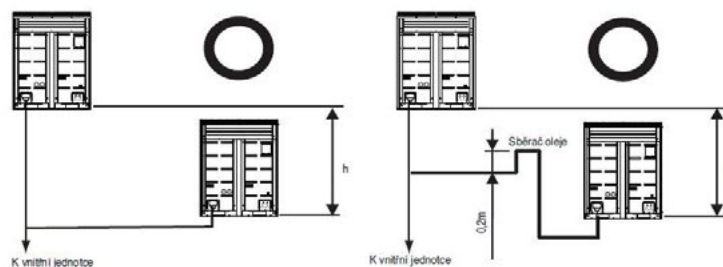

Potrubí mezi bloky venkovních jednotek musí splňovat horizontální rovnost, nebo mít sklon k zabránění zpětného proudění k závislé venkovní jednotce (Slave). V opačném případě není zaručena správná funkčnost.

Pokud je vzdálenost mezi venkovními jednotkami větší než 2 m, je nutná aplikace olejových smyček na plynovém potrubí.

Je-li venkovní jednotka umístěna níže než hlavní potrubní vedení, je nutno aplikovat olejovou smyčku.